




ESQUEMA DE CONEXIÓN DE ELECTROBOMBA

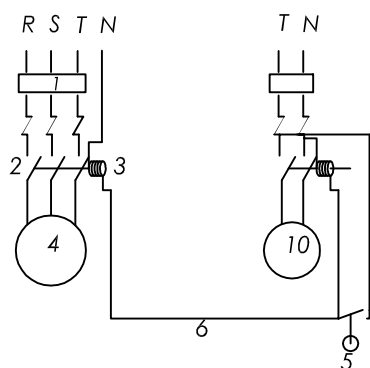

TABLERO DE PASO

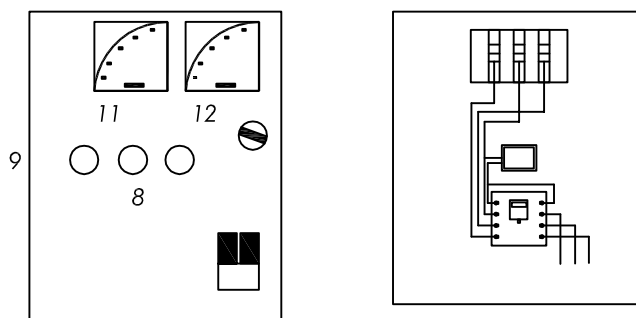

BAJADA ELÉCTRICA TRIFÁSICA

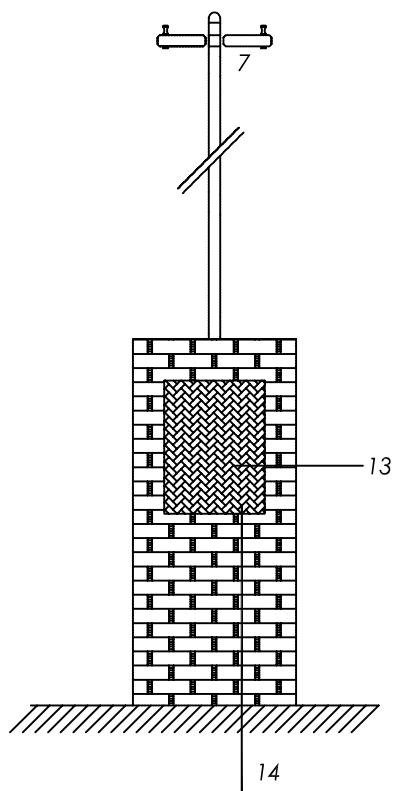

REFERENCIAS

- 1 Relé de sobrecarga
- 2 Contactor para 1 HP
- 3 Bobina de 220 V.
- 4 Electrobomba
- 5 Flotante tanque
- 6 Cable de comando
- 7 Bajada de energía - caño de H° G°
- 8 Luces de fase
- 9 Tablero del medidor
- 10 Dosador
- 11 Voltímetro
- 12 Amperímetro
- 13 Caja para Tablero eléctrico Reglamentario
- 14 Jabalina para descarga a tierra de H° G° de 2 cm



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura y Transporte

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE AGUAS Y SANEAMIENTO
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

MINISTRO: ING. José León GARIBAY

SECRETARIO: Cristian LATINO

SUBSECRETARIO: ING. Alberto E. ARMAS

DIRECTOR GRAL.: ING. Horacio BERSEZIO

PROYECTO:

DIBUJO:

**PILAR DE BAJADA Y
TABLERO DE COMANDO**

PLANO TIPO

FECHA

ESCALA

s / e

PLANO N°6.4