

REFERENCIAS:

Alternativa Directa:

Agua Fria: Alimentación directa de Red distribuidora

En proyección: Tanque de Reserva
Tricapa. capacidad 500 lts.

- ① Alimentación Tanque Reserva: Ø 0,013 mm.
- ② Alimentación Bomba a Tanque Reserva complementario: Ø 0,019 mm.


① Bajada p/ Termotanque Ø 0,019 m.

② Bajada p/ Canilla de servicio e Inodoro Ø 0,019 m.


Cañerías de agua fría y caliente:
Caño de Polipropileno Ø 13 mm.

—	Agua fría proveniente de red
—	Agua caliente


Detalle Colector (polipropileno a rosca)

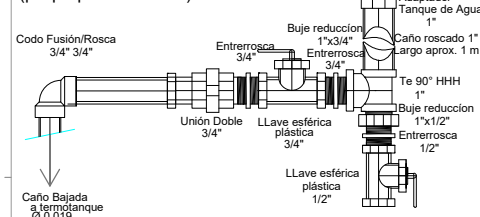

Detalle 1 Tanque de Reserva

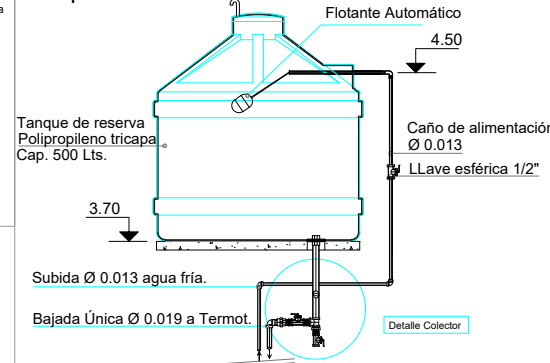

Detalle 2 Tanque de Reserva Complementario

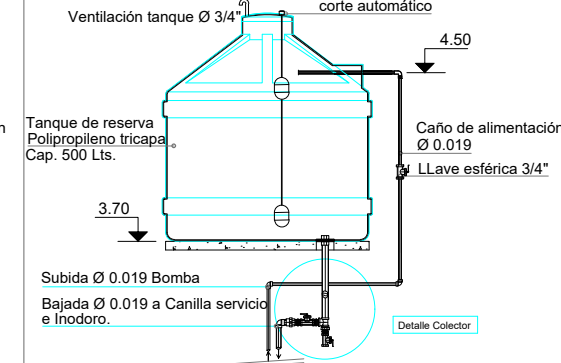

PROTOTIPO

PLANO: INSTALACIONES - INST. DE AGUA

DIBUJANTE ARQ. E.G. SANCHEZ	PROYECTO ARQ. E.G. SANCHEZ	SUB.DIRECCION EST. Y PROYECTOS ARQ. SAUS	DIRECT. GRAL. PLANIF. Y EJECUCION ARQ. SIMON	FECHA MAYO 2021
			ESCALA PLANO 1:50	N° DE PLANO 08
			DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	