

NOTA

- LAS DIMENSIONES DE LA BASE DEBERAN ESTAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DEL SUELO CORRESPONDIENTE.
- SE DEBERA TENER EN CUENTA PARA EL COMPUTO RESPECTIVO LA CANTIDAD DE HORMIGON SIMPLE.



ESTRUCTURA H° A°
P.A.T. 33 / 0,400 - 0,231 kV

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS

TN500b

MATRICULA:


HOJA: 1/2

FECHA: 09/02

ESC.: 1:75


DETALLE SOPORTE SECCIONADOR A CUERNOS

CANT.: 2

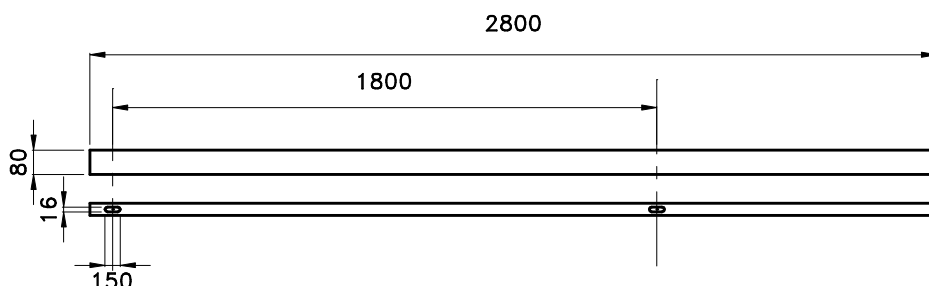

DETALLE SOPORTE DESCARGADORES DE SOBRETENSION

CANT.: 1

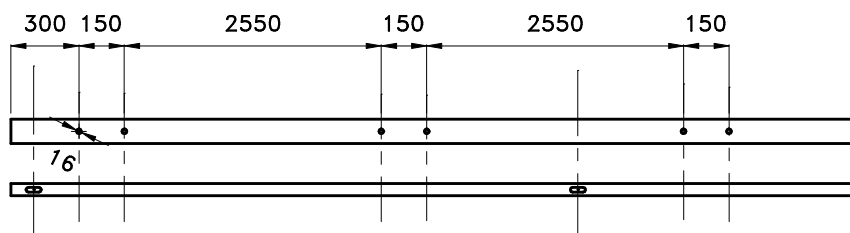

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1		14001024	Poste de Hormigon Armado 10,00/1200	Pza	1
2	MN 167	14040039	Cruceta de Hormigon Armado Partida p/Apoyo Plataf. - MN 167	Pza	1
3	MN 568	14040038	Cruceta de Hormigon Armado p/Apoyo de Plataforma - MN 568	Pza	1
4	MN 172	14040007	Vigueta de Hormigon Armado p/Apoyo Trafo (3 Cuerpos) MN 172	Pza	1
5	MN 546a	14040151	Zapata e Hormigon Armado p/SopORTE Secc. a Cuernos - MN 546a	pza	2
6		11120841	SopORTE p/Descargador y Seccionador en Vinculos HoAo-MN 337	pza	3
7	MN 49	11120176	Bulon - MN 49	Pza	12
8		44001000	Perfil Normal "U" No 8 (80 x 45 x 6mm) - Largo=6m	pza	1.50
9	MN 174	14040019	Vinculo de Union de Hormigon Armado p/Plataformas-MN 174	Pza	2



ESTRUCTURA H° A°
P.A.T. 33 / 0,400 - 0,231 kV

TN500b

MATRICULA:

HOJA: 2/2

FECHA: 09/02

ESC.: 1:75

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS