UNIFILARES Y TABLERO SECCIONAL SUBSUELO -
SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA

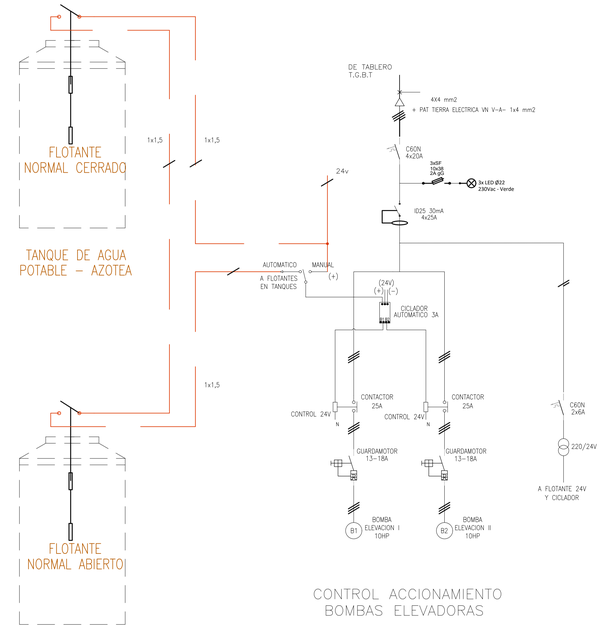

CONTROL ACCIONAMIENTO
BOMBAS ELEVADORAS

UNIFILARES Y TABLERO SECCIONAL SUBSUELO -
SISTEMA DE BOMBEO CLOACAL

TABLERO BOMBA CLOACAL - TS. CLO

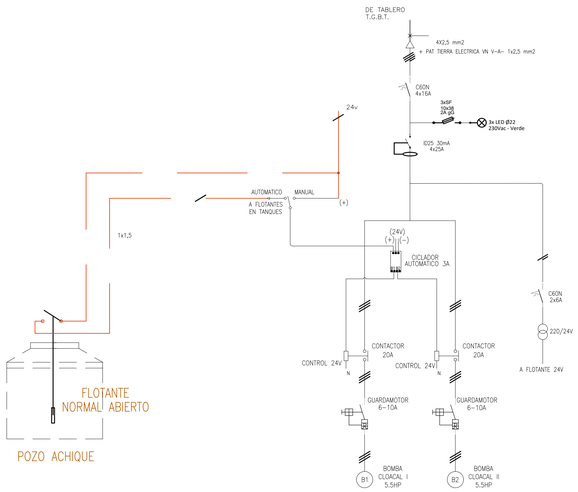

CONTROL ACCIONAMIENTO
BOMBA CLOACAL

UNIFILARES Y TABLERO SECCIONAL SUBSUELO -
SISTEMA DE BOMBEO PLUVIAL

TABLERO BOMBA CLOACAL - TS. CLO

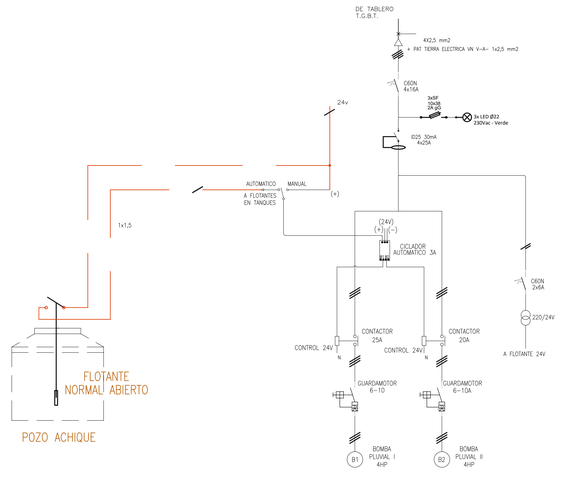

CONTROL ACCIONAMIENTO
BOMBA CLOACAL

UNIFILARES Y TABLERO SECCIONAL SUBSUELO -
SISTEMA DE BOMBEO INCENDIO



TABLERO SECCIONAL SUBSUELO -
SISTEMA DE BOMBEO INCENDIO

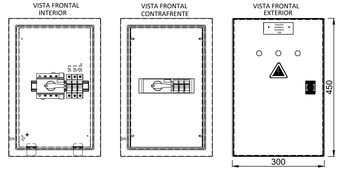

GABINETE METALICO ESTANCO PROFUNDIDAD 150mm.

EL CONTRATISTA JUNTO A LA PROVISION DE LAS BOMBAS DE INCENDIO Y JOCKEY, DEBERÁ INSTALAR EL TABLERO ELECTRICO PARA LA PROTECCION Y EL CONTROL DE DICHO SISTEMA (VER CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES EN EL P.E.T.)

TABLERO SECCIONAL SUBSUELO -
SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA

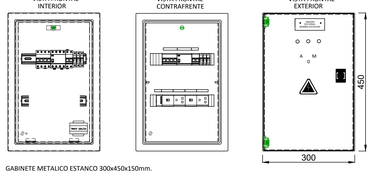

GABINETE METALICO ESTANCO 300x450x150mm.

TABLERO SECCIONAL SUBSUELO -
SISTEMA DE BOMBEO CLOACAL

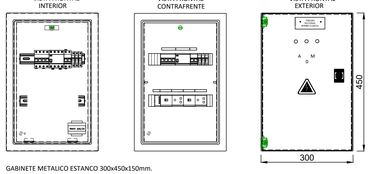

GABINETE METALICO ESTANCO 300x450x150mm.

TABLERO SECCIONAL SUBSUELO -
SISTEMA DE BOMBEO PLUVIAL

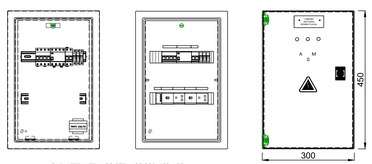

GABINETE METALICO ESTANCO 300x450x150mm.

REFERENCIAS

PANEL FOTOVOLTAICO	Designación Polos y calibre Sensibilidad Clase — INTERRUPTOR DIFERENCIAL IEC 61008	Designación Polos y Calibre Tipo fusible - In — SECCIONADOR FUSIBLE	Designación Polos y calibre — SECCIONADOR BAJO CARGA MANDO ROTATIVO IEC 60947-3 IEC 60947-1	Designación Relación Clase — TI - MEDICION IEC 61869-1/61869-2	Designación Polos y Calibre Tipo fusible - In — SECCIONADOR FUSIBLE	Designación Potencia — CAPACITOR TRIFASICO SOBRE AISLADO IEC 60831-1 / 60831-2
INVERSOR	Designación Polos y calibre Curva — INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA IEC 60947	Designación Polos y calibre Curva Icc — INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IEC 60898	Designación Polos y calibre Categorías de empleo — CONTACTOR IEC 60070	Clase y Clase — DESCARGADOR SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IEC 61643-11:2011	Designación Polos y calibre — INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA IEC 60947	

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Santa Fe
PROVINCIA

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA		OBRA	14 . EDIFICIO 911
SUBSECRETARIA TECNICA	ARQ. FRANCISCO QUIJANO	UBICACION	THEDY Y AV. CARBALLO
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS	ING. FEDERICO ZEGNA RATA	TEMA	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS	ARQ. JORGE GIUNTA	PLANO	TABLEROS UNIFILARES PLANTA SUBSUELO
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA	ARQ. VERONICA LANZARO	ESCALA: S/E	FECHA: 11/2025 — REVISION: 00
		14_911-IE.26	