


DETALLE 4
CONEXION EQUIPOTENCIAL ENTRE ARMADURA
LOSA H°A° Y CAÑERIA AEREA

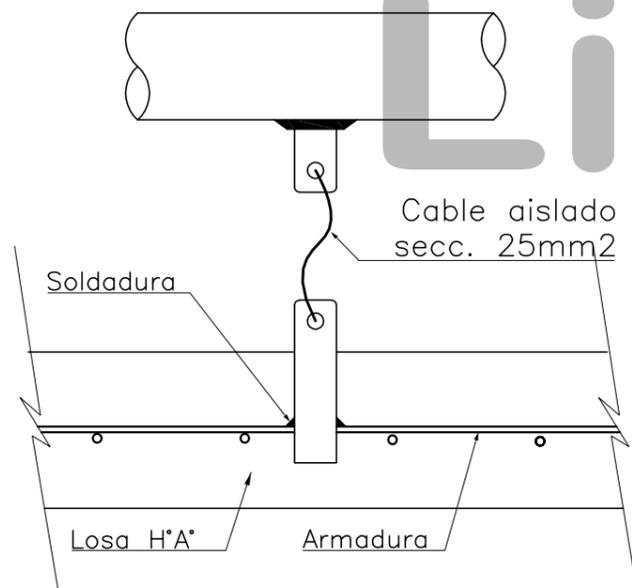

NOTAS:

ELECTRODO UFER DE P.A.T: Todos los paños de hierros incluidos en la losa de H°A° serán interconectados eléctricamente. Las interconexiones de los paños se realizan mediante soldadura o bien haciendo dos ataduras de alambre de atar por lado del paño con sus vecinos.

 Litoral Gas	PUESTA A TIERRA Y PC EN ERP DETALLES	PLANO N° REVISION: 3
	<small>PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LITORAL GAS</small> <small>ACTUALIZO: ESTUDIOS Y PROYECTOS FECHA DE ORIGEN: 13/08/2007</small> <small>CORRIGIO : LMA-NIT FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/01/2018</small>	1610-19 