



TG 2

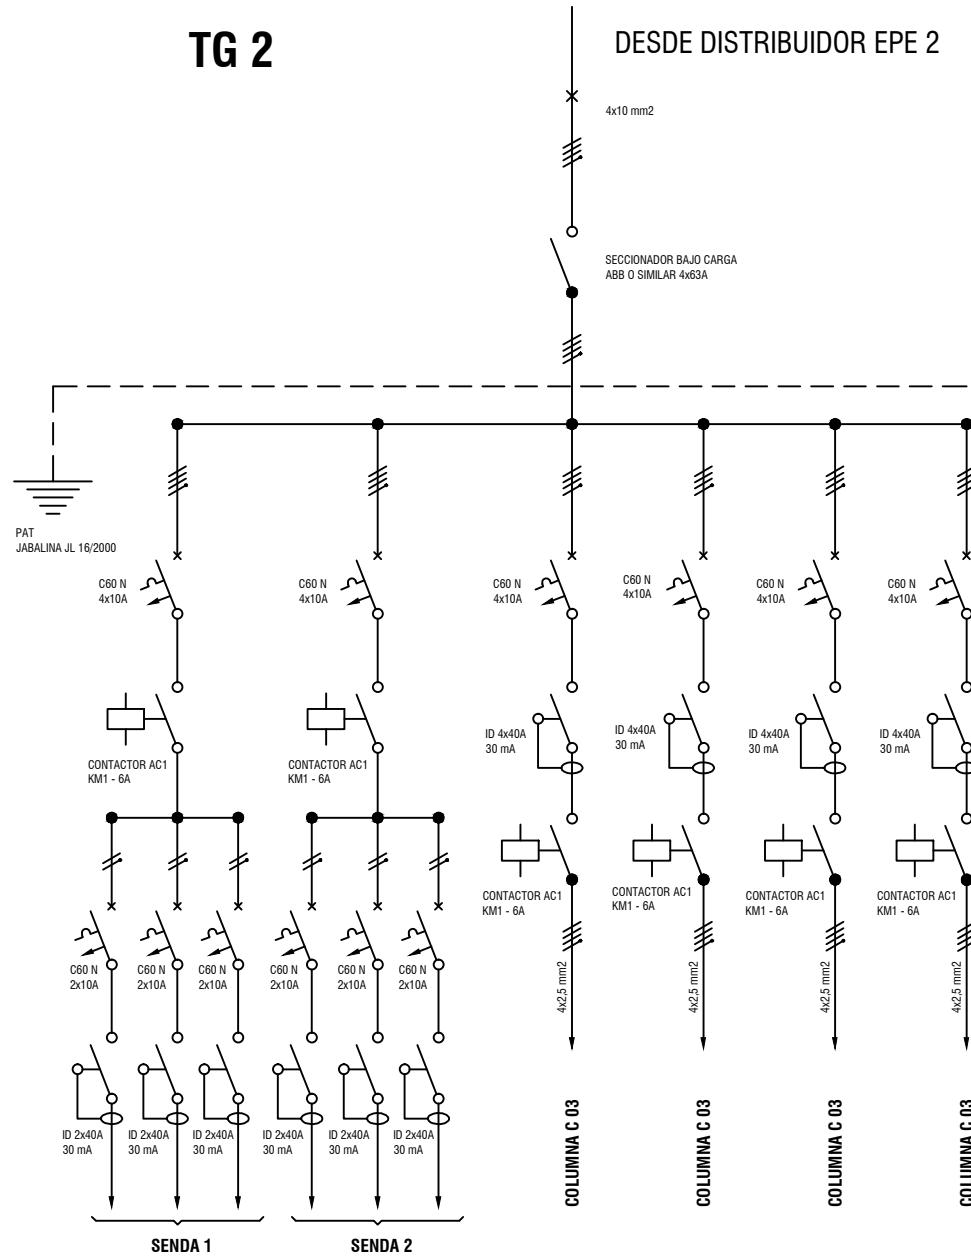

- LA TENSION DE SERVICIO PARA LAS BOBINAS DE LOS CONTACTORES SERAN DE 220 V.
- CADA UNO DE LOS CONTACTORES DEBERAN TENER UNA BOTONERA ENCENDIDO/APAGADO (ARRANQUE/PARADA)

TG 3

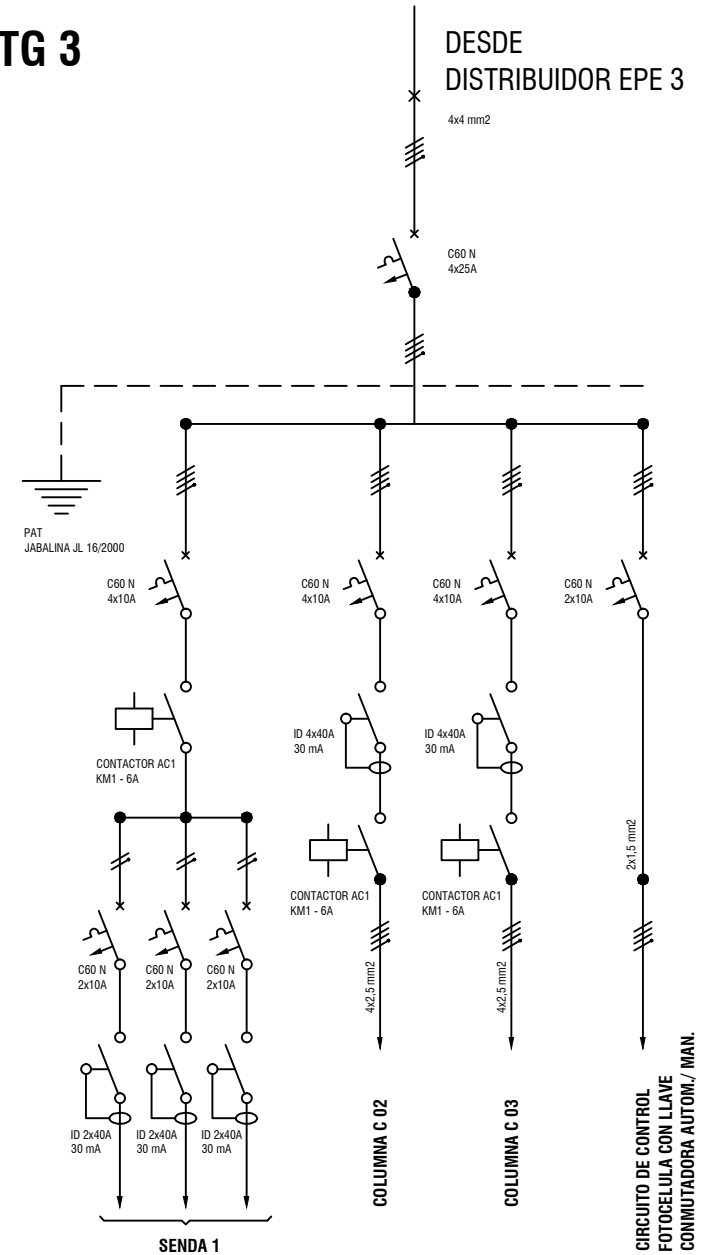

- LA TENSION DE SERVICIO PARA LAS BOBINAS DE LOS CONTACTORES SERAN DE 220 V.