


TS 2

DESDE TG 4

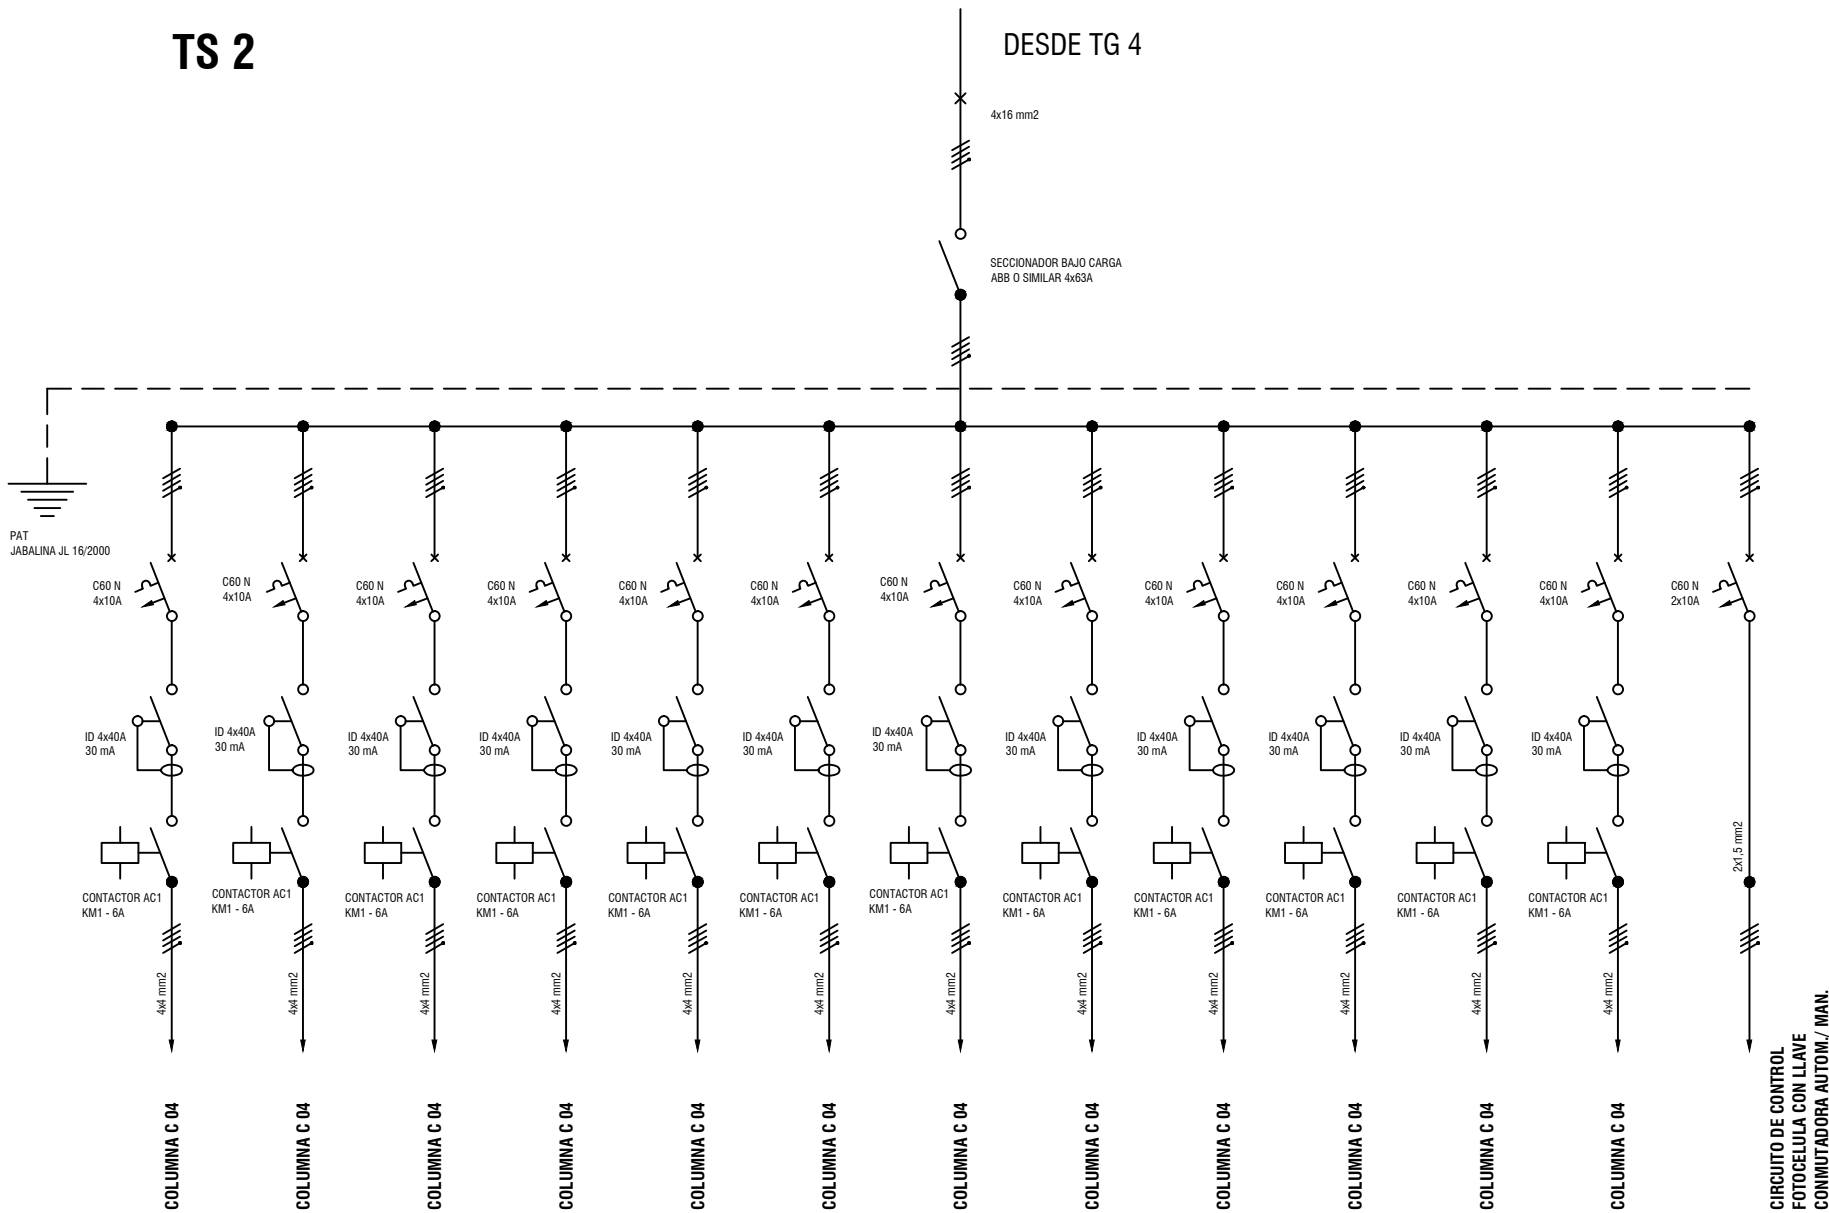

- LA TENSION DE SERVICIO PARA LAS BOBINAS DE LOS CONTACTORES SERAN DE 220 V.  
- CADA UNO DE LOS CONTACTORES DEBERAN TENER UNA BOTONERA ENCENDIDO/APAGADO (ARRANQUE/PARADA)