



aguas
GERENCIA
INFRAESTRUCTURA
TECNICA Y CALIDAD
Ingeniería de Redes

ADVERTENCIA
0 1 2
SI ESTA BARRA
NO MIDE 2 cm.
EL PLANO NO ESTA
A ESCALA

REFERENCIAS
Gerente de Área
Marisa Mottura
Jefe Departamento
F. Lombardi
Jefe Proyecto
R. Malizia
Ingeniero de Proyecto:
Proyectista:
Ricardo Malizia
Fecha:
Julio 2020
Plano N°:
GAAA178 GPI 4322

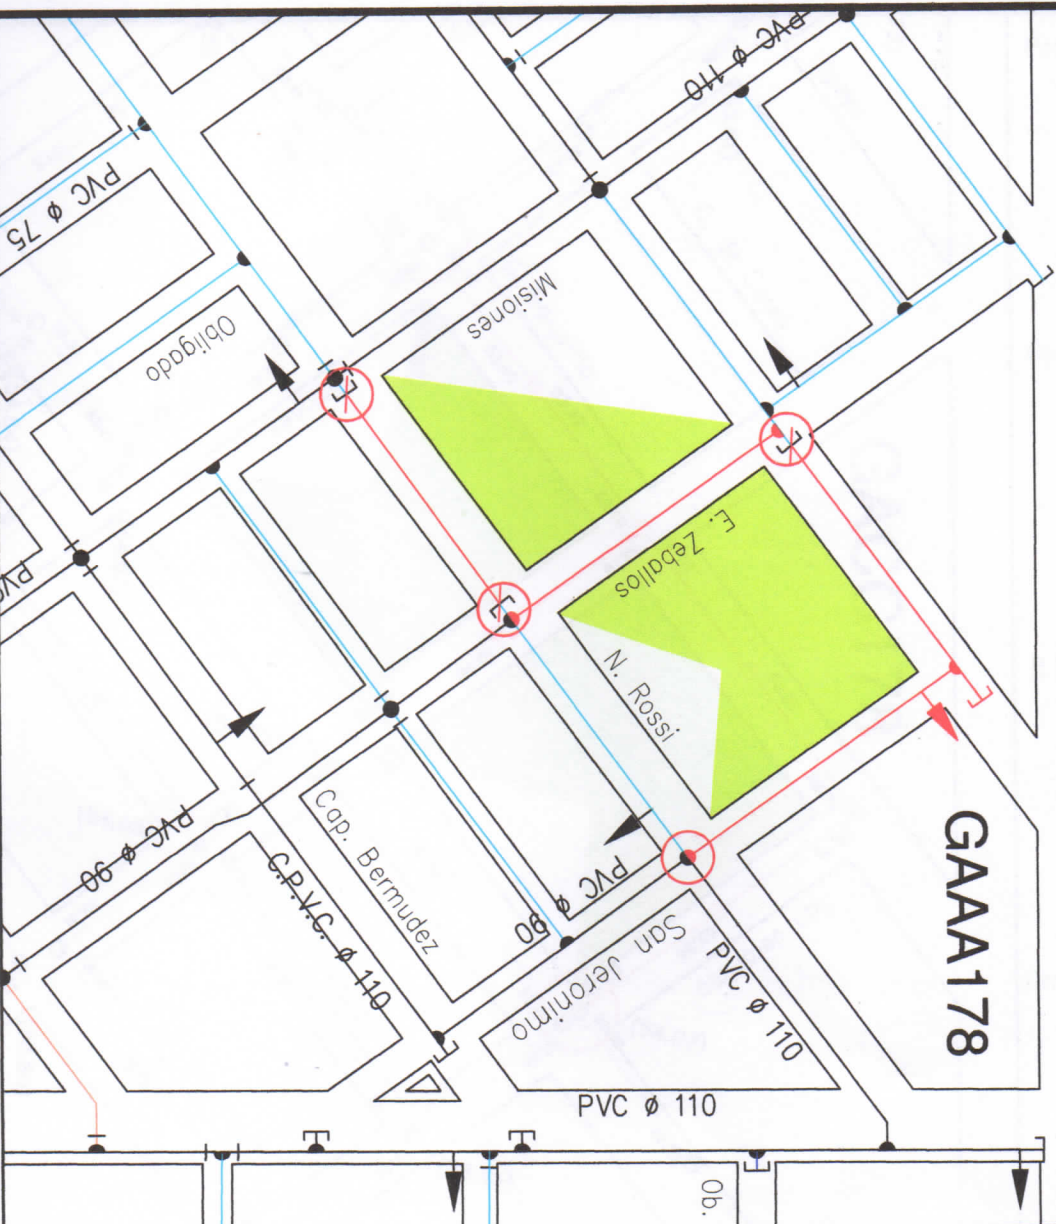

CROQUIS DE UBICACIÓN

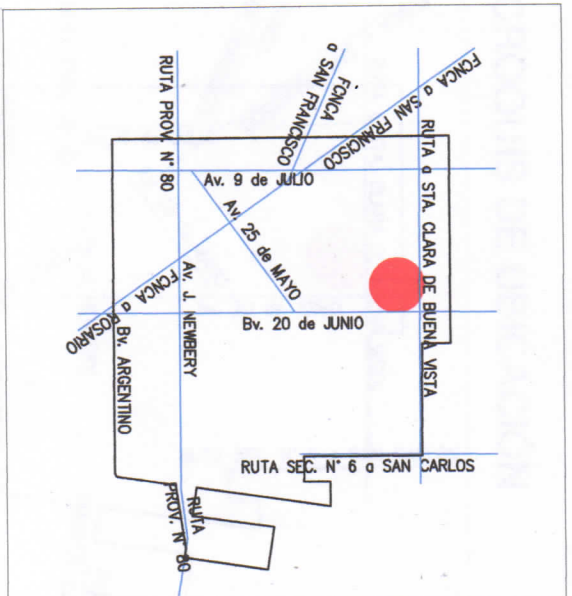

Nota: todas las cañerías a colocar serán de PVC-C6 Ø 75 mm.

GÁLVEZ / AGUA POTABLE
REQUERIMIENTOS DE EXPANSIÓN
Manzanas 91 y 92 sección 3ra

- Red Principal Existente
- Red Secundaria Existente
- Red a Ejecutar
- Punto de enlace a red existente
- Sector Solicitud