


ESQUEMA DE CORTE EN BAÑOS TIPO

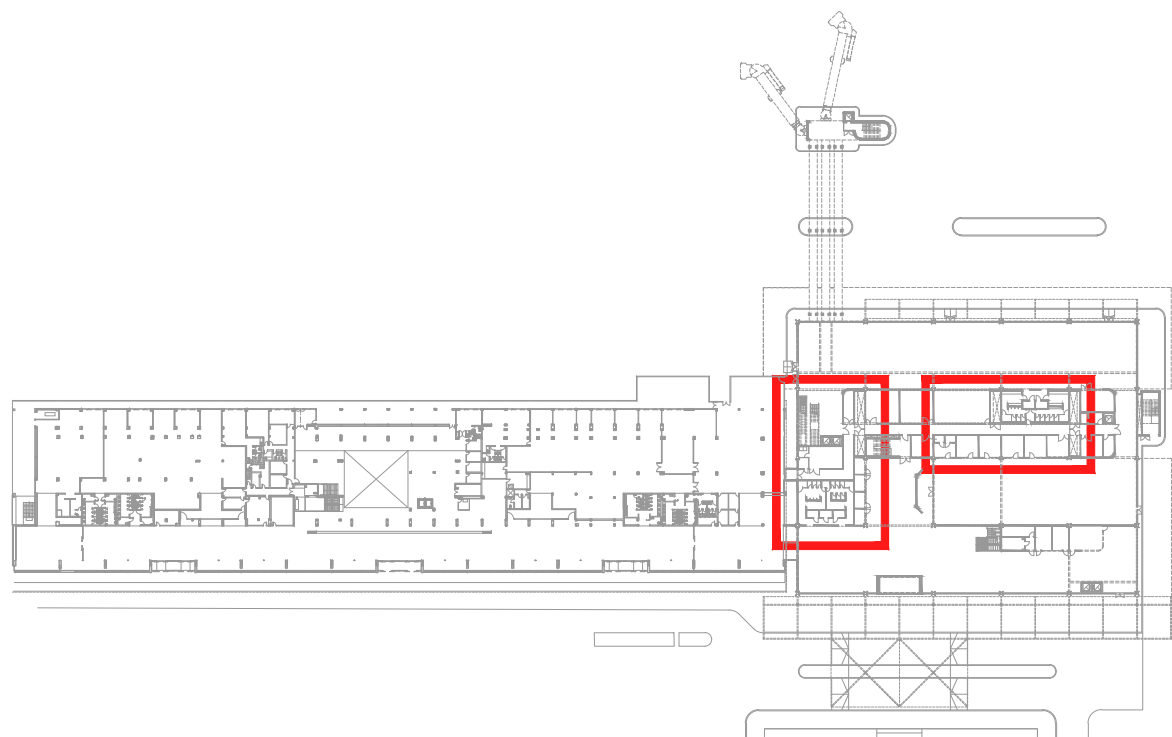

TIPOS DE EXTRACTORES

| TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 |
|---|---|---|
| VENTILADOR GATTI MOD. CA-250 EN LÍNEA CAUDAL 40M ³ /MIN 1420RPM POTENCIA CV 0.5 ROTOR MULTICAPA SIROCO MOTOR TRIFÁSICO PRESIÓN 30M.M.C.A. | VENTILADOR GATTI MOD. 1003 867 CM 6" POTENCIA 17W | VENTILADOR GATTI MOD. CA-250 EN LÍNEA CAUDAL 25M ³ /MIN 1420RPM POTENCIA CV 0.5 ROTOR MULTICAPA SIROCO MOTOR TRIFÁSICO PRESIÓN 40M.M.C.A. |

| | | | | | | |
|--|---|----|------|---------|----------|---------|
| U.P.E. UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES | OBRA: NUEVA TERMINAL AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO | | | | | |
| | PLANO: VENTILACION FORZADA – SECTORES PB ±0.00m | | | | | |
| | ARCHIVO: AIR.VF.01_04.1 | | | | | |
| AIR AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO | SECRETARIA DE ARQUITECTURA: Arq. Silvana Codina | | | 3 | | |
| | DIRECTOR UPE: Arq. L. Leonart | | | 2 | | |
| | COORDINADORA UPE: Arq. M. Dávola | | | | | |
| | DIBUJO: FM | | | 1 | 08/11/17 | EMISION |
| | 08 | 11 | 2017 | | | |
| GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | | | VF.01-1 | | |