


CUBIERTAS

Ejecución de gárgolas

La Contratista deberá ejecutar gárgolas en la cubierta. Las mismas se indican a modo de referencia en la planimetría adjunta (plano A-01). Dichas gárgolas se ubicarán respetando las pendientes del contrapiso ejecutado sobre las losas de cubierta.

Se ejecutará un plegado de chapa galvanizada de 4 mm de espesor.

Dimensiones recomendadas: 40 cm de ancho x 15 cm de alto.

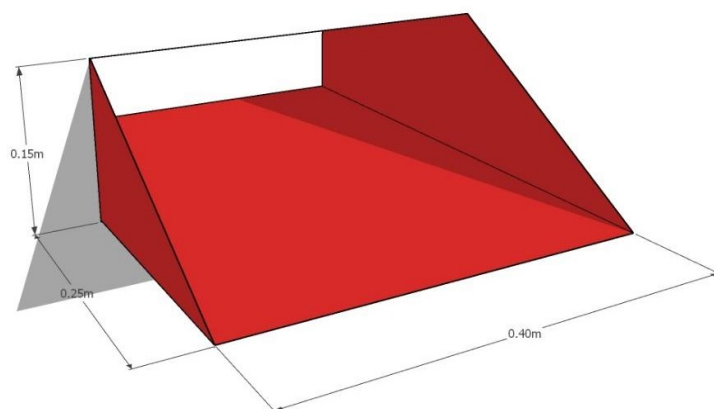

La profundidad de la gárgola será la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25 cm de vuelo hacia el exterior.

Se adjunta imagen a modo de ejemplo: