

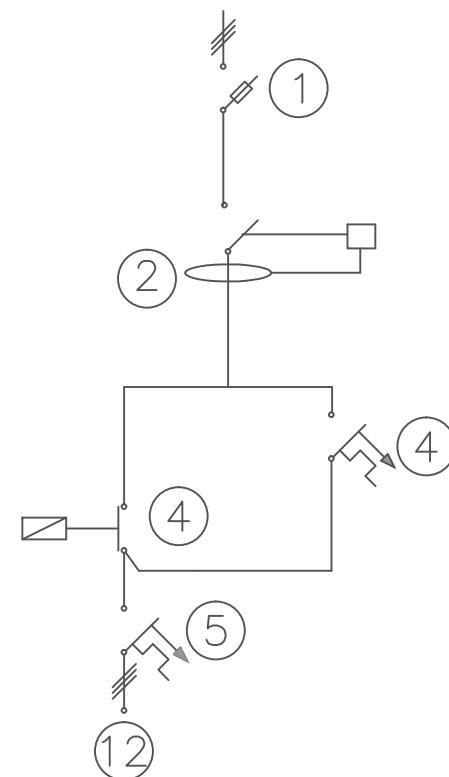


CIRCUITO UNIFILAR

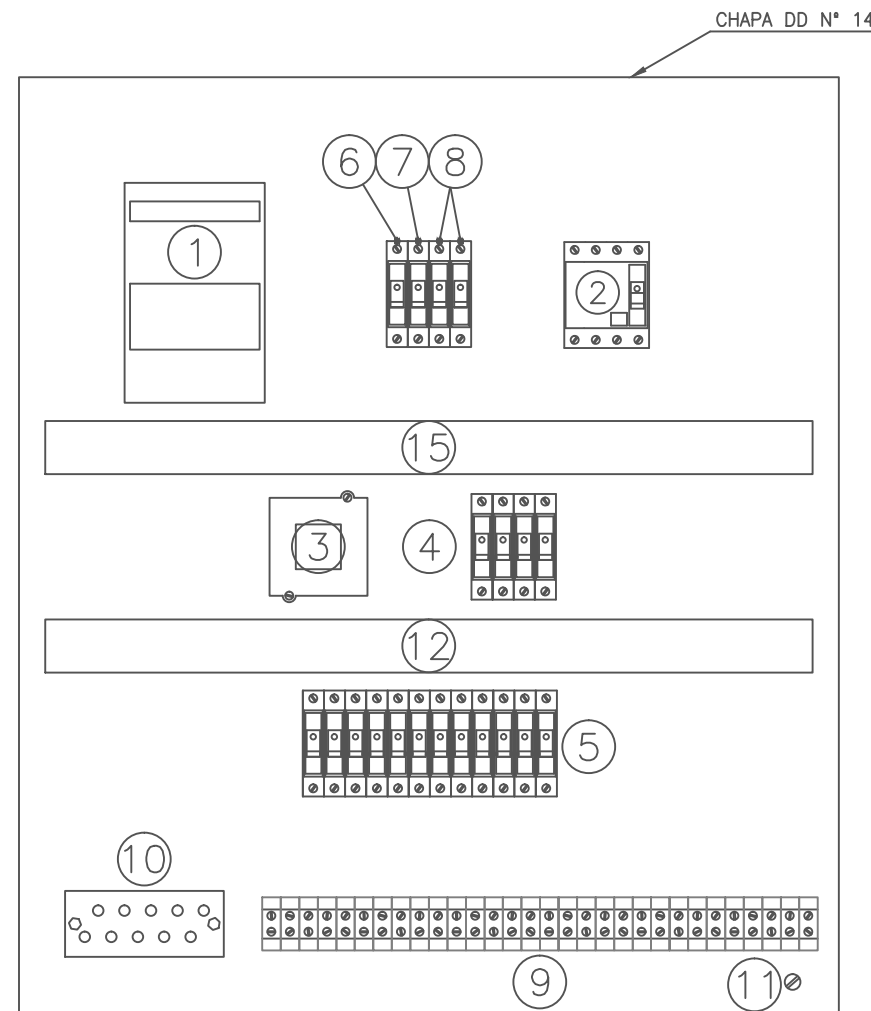

CIRCUITO DE MANDO

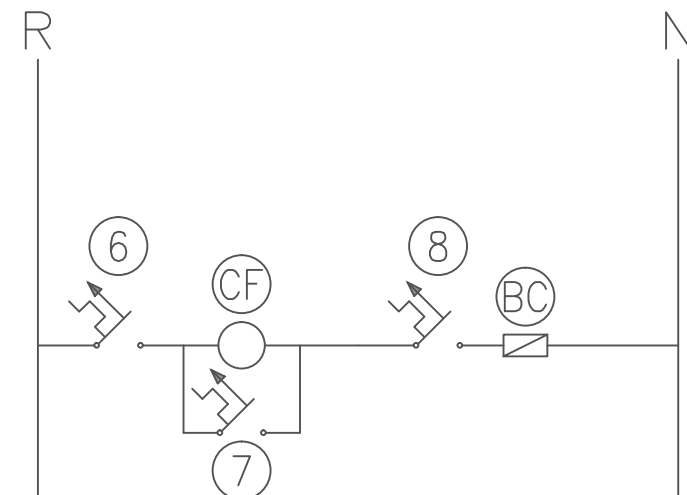

REFERENCIAS

- 1 SECCIONADOR BAJO CARGA 100A C/ 3 FUSIBLES NH TAMAÑO 00
- 2 DISYUNTOR TETRAPOLAR 63 A - 300 ma (tipo MERLIN GERIN o equiv.)
- 3 CONTACTOR TRIPOLAR (tipo MERLIN GERIN o equiv.)
- 4 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TETRAPOLAR - 10 KA - CURVA C
- 5 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR -10 KA - CURVA C
- 6 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 5A - 10 KA - CURVA C
- 7 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 5A - 10 KA - CURVA C
- 8 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1A - 10 KA - CURVA C
- 9 BORNERA HOYOS SERIE LATON 25-E.
- 10 BARRA DE COBRE P/ TOMA DE NEUTRO.
- 11 TOMA A TIERRA.
- 12 CABLECANAL HOYOS 50x40mm O ZOLODA.
- CF CELULA FOTOELECTRICA.
- BC BOBINA CONTACTOR.

	NOMBRES	FECHAS	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO SEC. DE SERV. PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DIRECCION GRAL. DE ALUMBRADO PUBLICO DIRECCION TECNICA
PROYECTO	CIGOLOTTI	10-06-96	
DIBUJO	LOPEZ N.	29-04-04	
JEFE	GARRIDO		
Modificado	GOMEZ-MARTIN		
ESCALA F/E	TABLERO Y CIRCUITO DE COMANDO PARA ALUMBRADO PUBLICO		PLANO N° T7-D