D1

Membrana asfáltica 4mm con geotextil.
Muros de carga mayores a 20/30cm de altura.

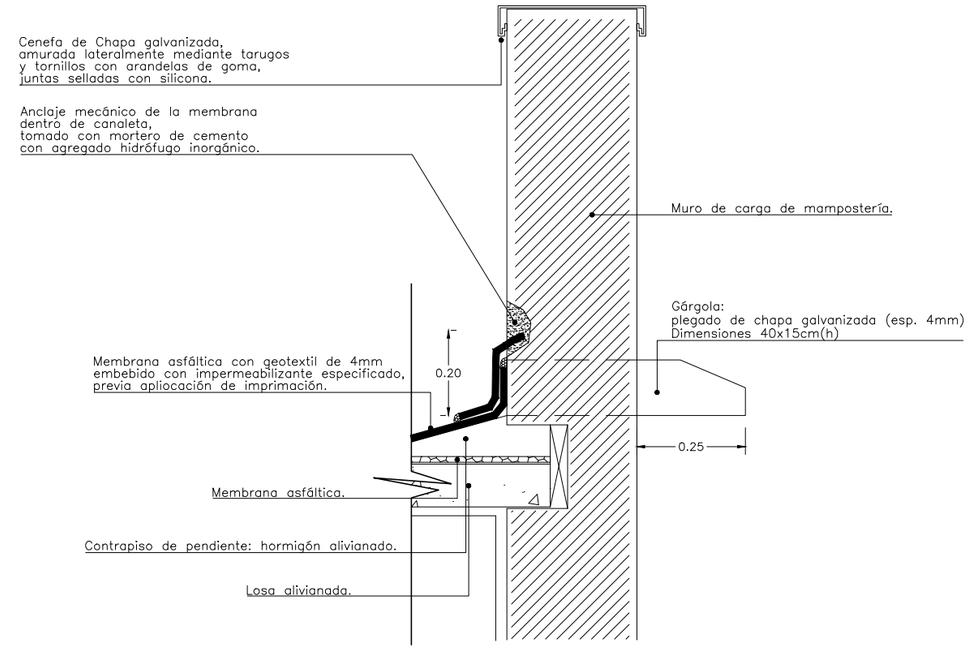

D2

Membrana asfáltica 4mm con geotextil.
Muros de carga bajos.

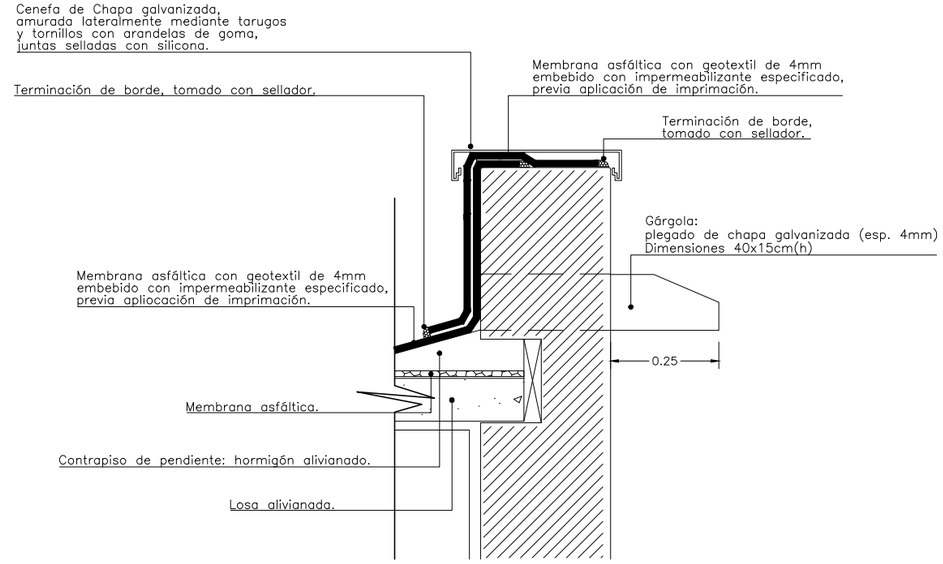

D3

Membrana asfáltica 4mm con geotextil.
Tomado de rajaduras y/o juntas de dilatación
en carpeta/contrapiso.

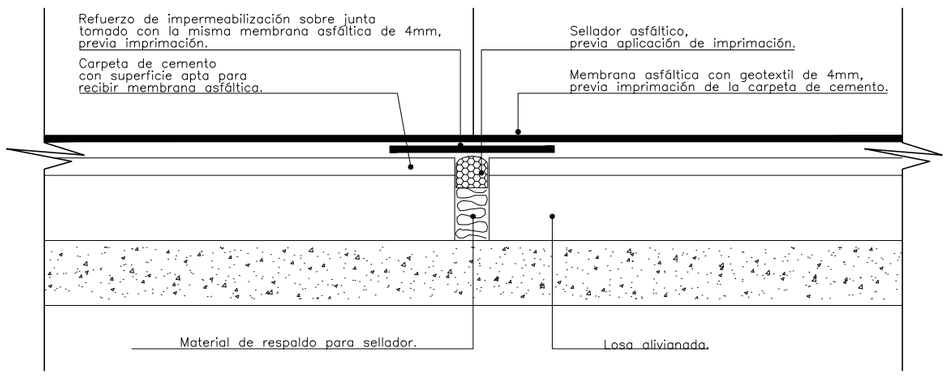

D4

Reparación de fisuras en revoques
(encuentro de mamposterías
y losas de cubierta).

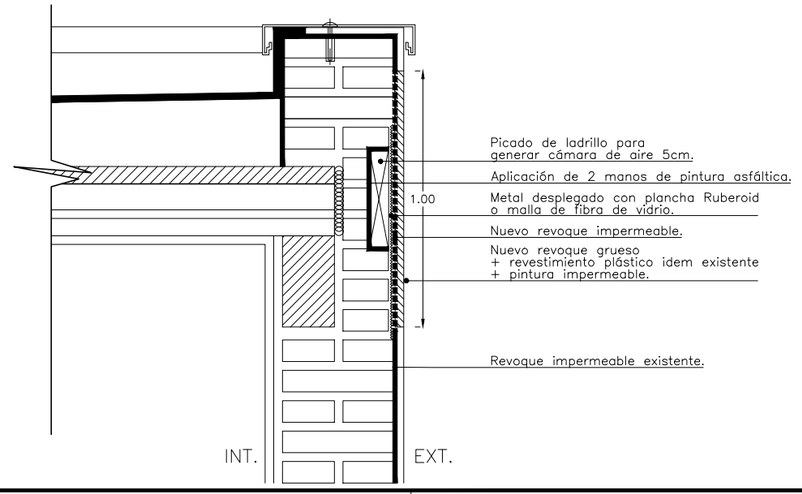

Santa Fe
PROVINCIA

OBRA:

REACONDICIONAMIENTO
EDILICIO
CIC ROCA

UBICACION:
Localidad: Santa Fe
Barrio:
Dirección: Esq. Callejon Roca y Rivadavia
e-mail:

RUBRO:

ARQUITECTURA

PLANO DE:

DETALLES

NIVEL:

ESCALA: S/D

ACTUALIZACIONES

FECHA	DIBUJO

NOTA:
Todas las medidas se verificarán en obra.

PLANO N°

A-03