

## Licitación Pública Nacional e Internacional N° 01/2024

**Obra: “Acueducto Desvío Arijón - Segunda Etapa - Ramal San Vicente”**

### **CIRCULAR ACLARATORIA N° 3 – CON CONSULTA**

La Unidad de Gestión creada por Decreto N° 0302/2024, encargada de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 01/2024, para la obra “Acueducto Desvío Arijón - Segunda Etapa - Ramal San Vicente”, **realiza la siguiente aclaración a los Documentos de Licitación, la cual pasa a formar parte de los mismos.**

#### **CONSULTAS**

##### **CONSULTA N° 1:**

##### **Variadores Bombas Impulsión Angelica**

Según lo que entendemos del pliego: el gabinete estará compuesto por Elemento de protección, contactor, variador, seccionador con fusibles ultrarrápidos, monitor de tensión, filtro armónico menor 5%, contactor de bypass ante falla de variador, etc. Sin embargo, en los planos no figuran el seccionador, monitor, contactor bypass y además el filtro armónico que figura es menor al 10%. ¿Corresponde que, en nuestra oferta, se tenga en cuenta lo que dice el pliego o lo ajustamos a los planos unifilares?

##### **RESPUESTA:**

**Para la oferta se deberá tener en cuenta el control de bombas según esquema de planos unifilares.**

##### **CONSULTA N° 2:**

Por intermedio del presente y debido a que en el Pliego de la Licitación no se establece en forma fehaciente, solicitamos que aclaren para el caso de utilizar una Póliza de Seguro de Caución para cubrir el monto correspondiente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta los siguientes datos:

- Nombre correcto del Asegurado.
- Domicilio.
- Si tiene número de C.U.I.T. – Constancia.

**RESPUESTA:**

- **Nombre del Asegurado:** Minist. de Economia - Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
- **Domicilio:** Presidente Illia N° 1151, Piso 8. Ciudad de Santa Fe, Código Postal: 3000
- **CUIT:** N° 30-69988103-8

---

**ACTUALIZACIONES AL DOCUMENTO LICITATORIO  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

---

- 1) Se reemplaza el plano SV-CD-03-V2 (folio N° 607 del Pliego Licitatorio, modificado previamente por Circular Aclaratoria N°2) por el plano modificado SV-CD-03-V3 adjunto.


SANTA FE, 25 de junio de 2024.



CP HUGO GABRIEL ROSTI  
Coordinador de Gestión de Proyectos  
Agencia de Cooperación Económica  
y Financiamiento Externo (ACEFE)  
Ministerio de Economía


CORTE A-A

ESCALA 1:40

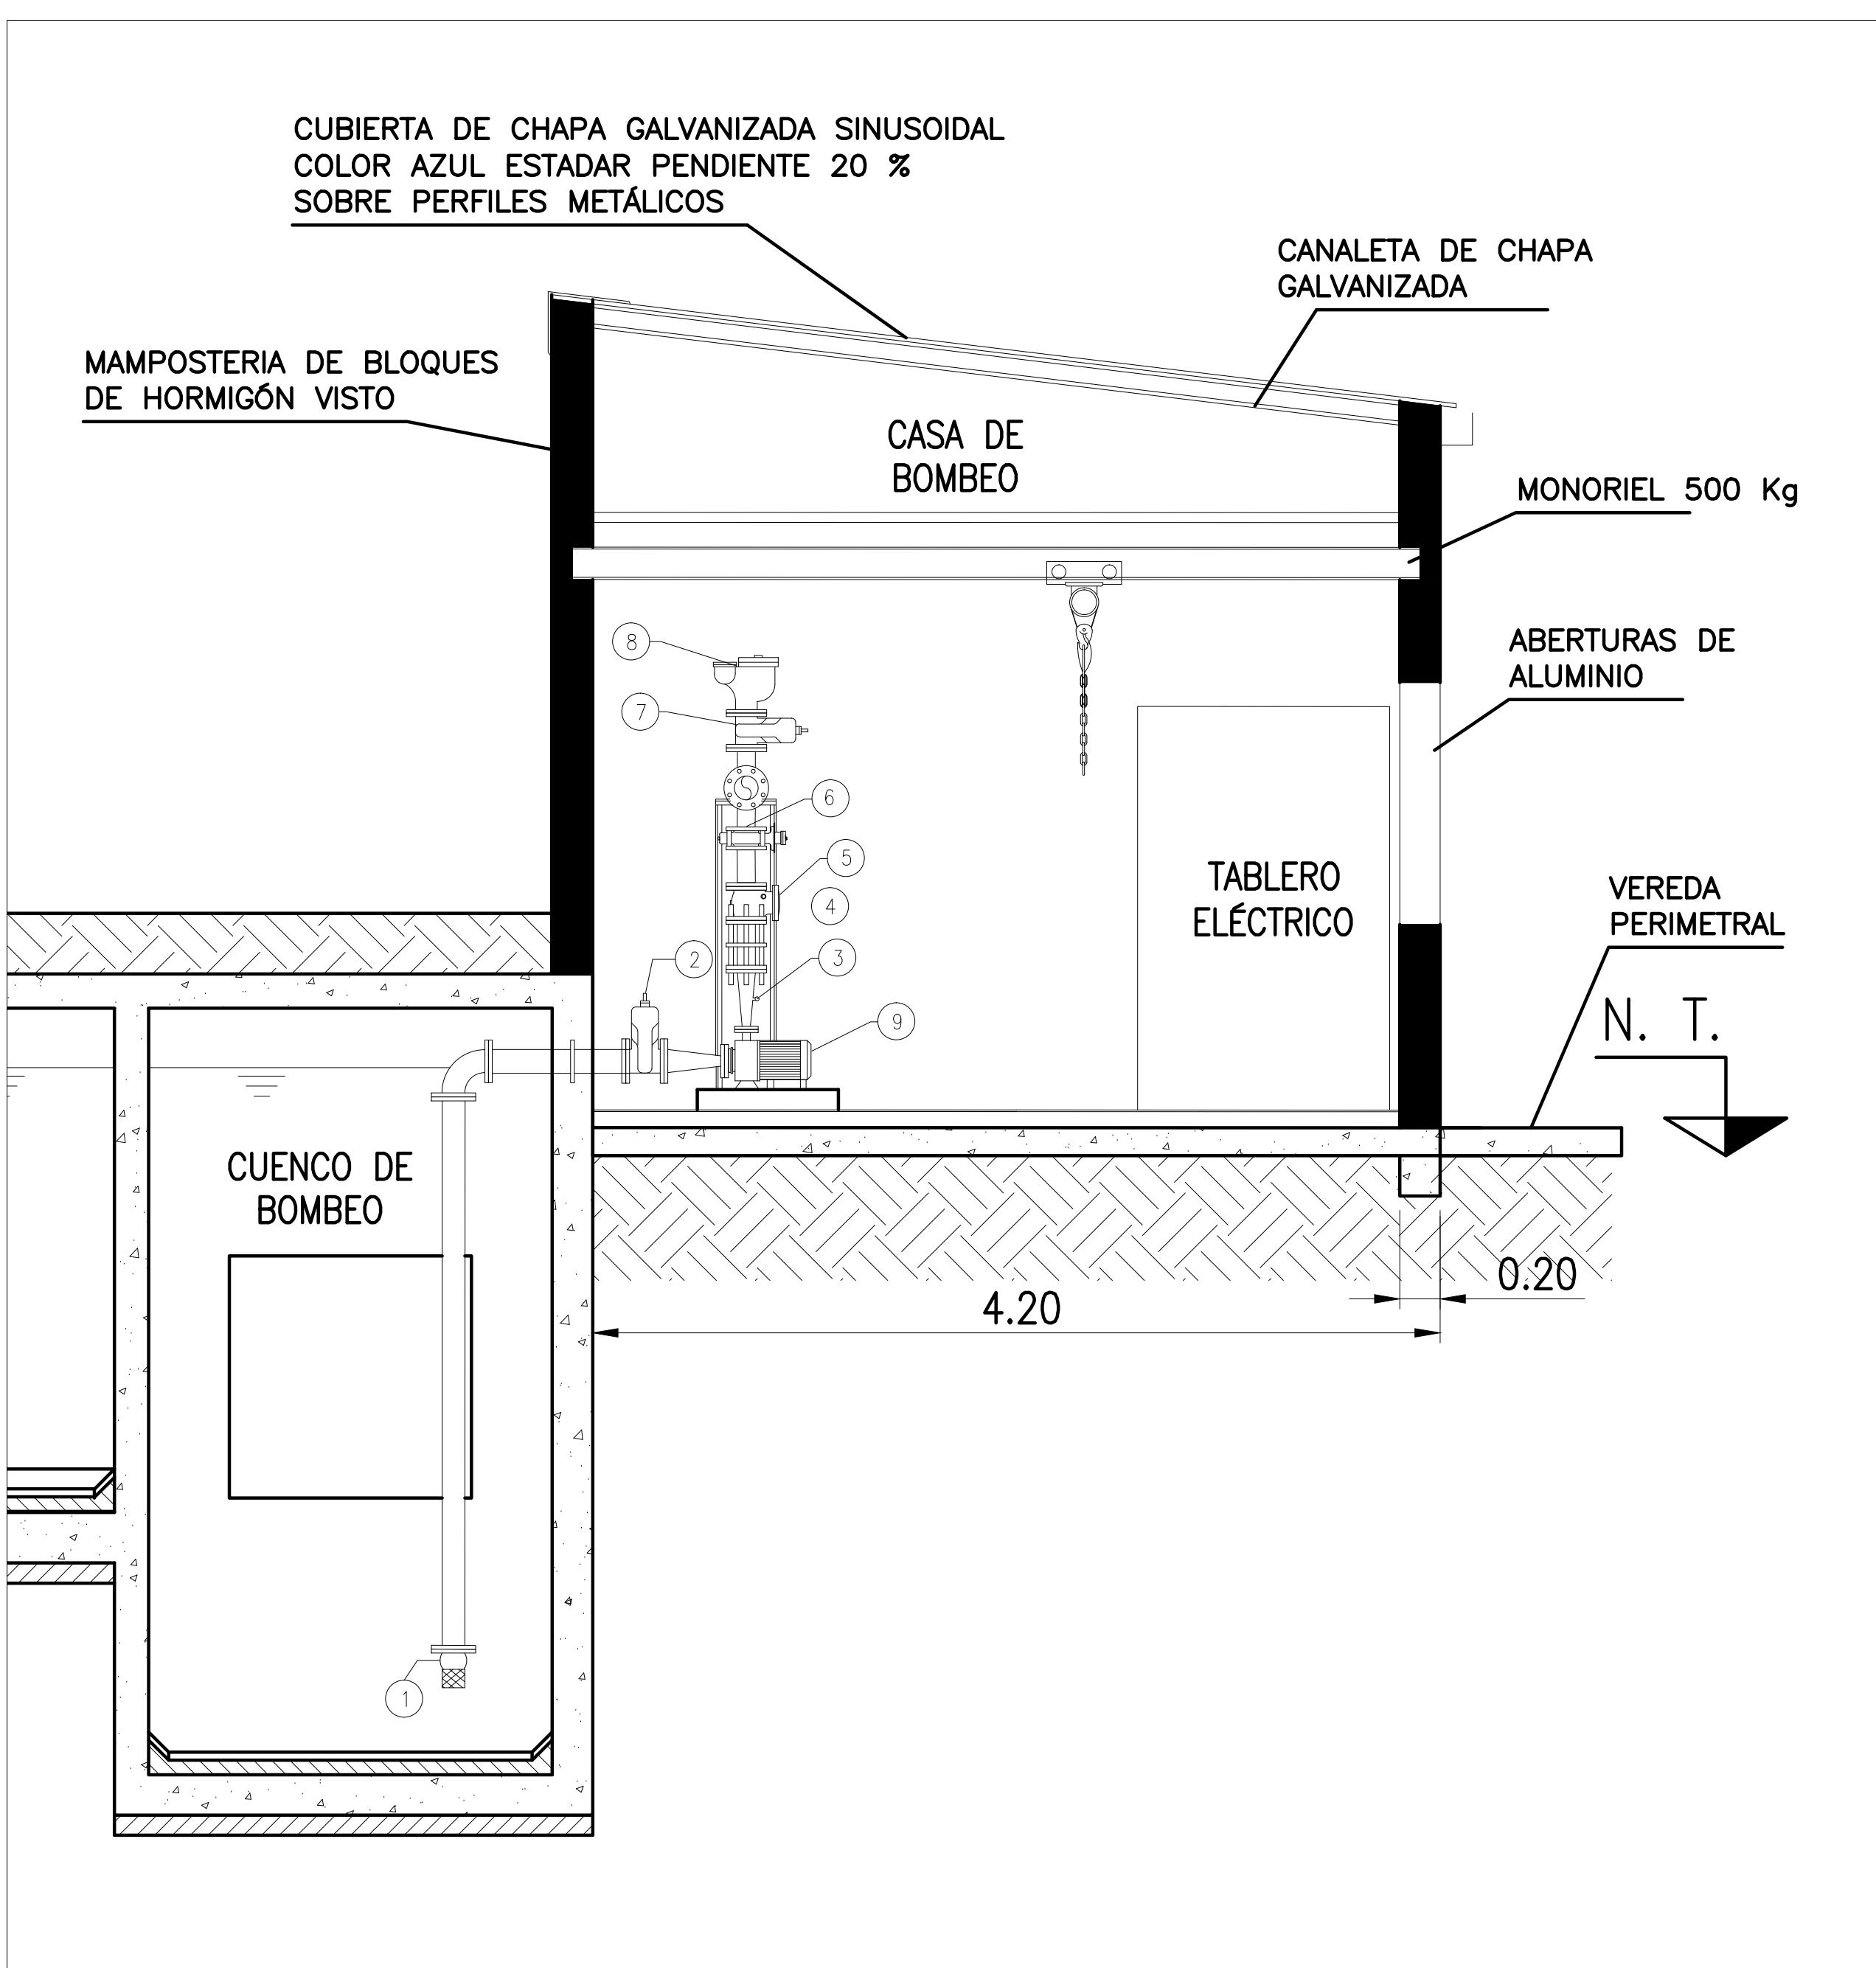

PLANTA ARQUITECTURA

ESCALA 1:40

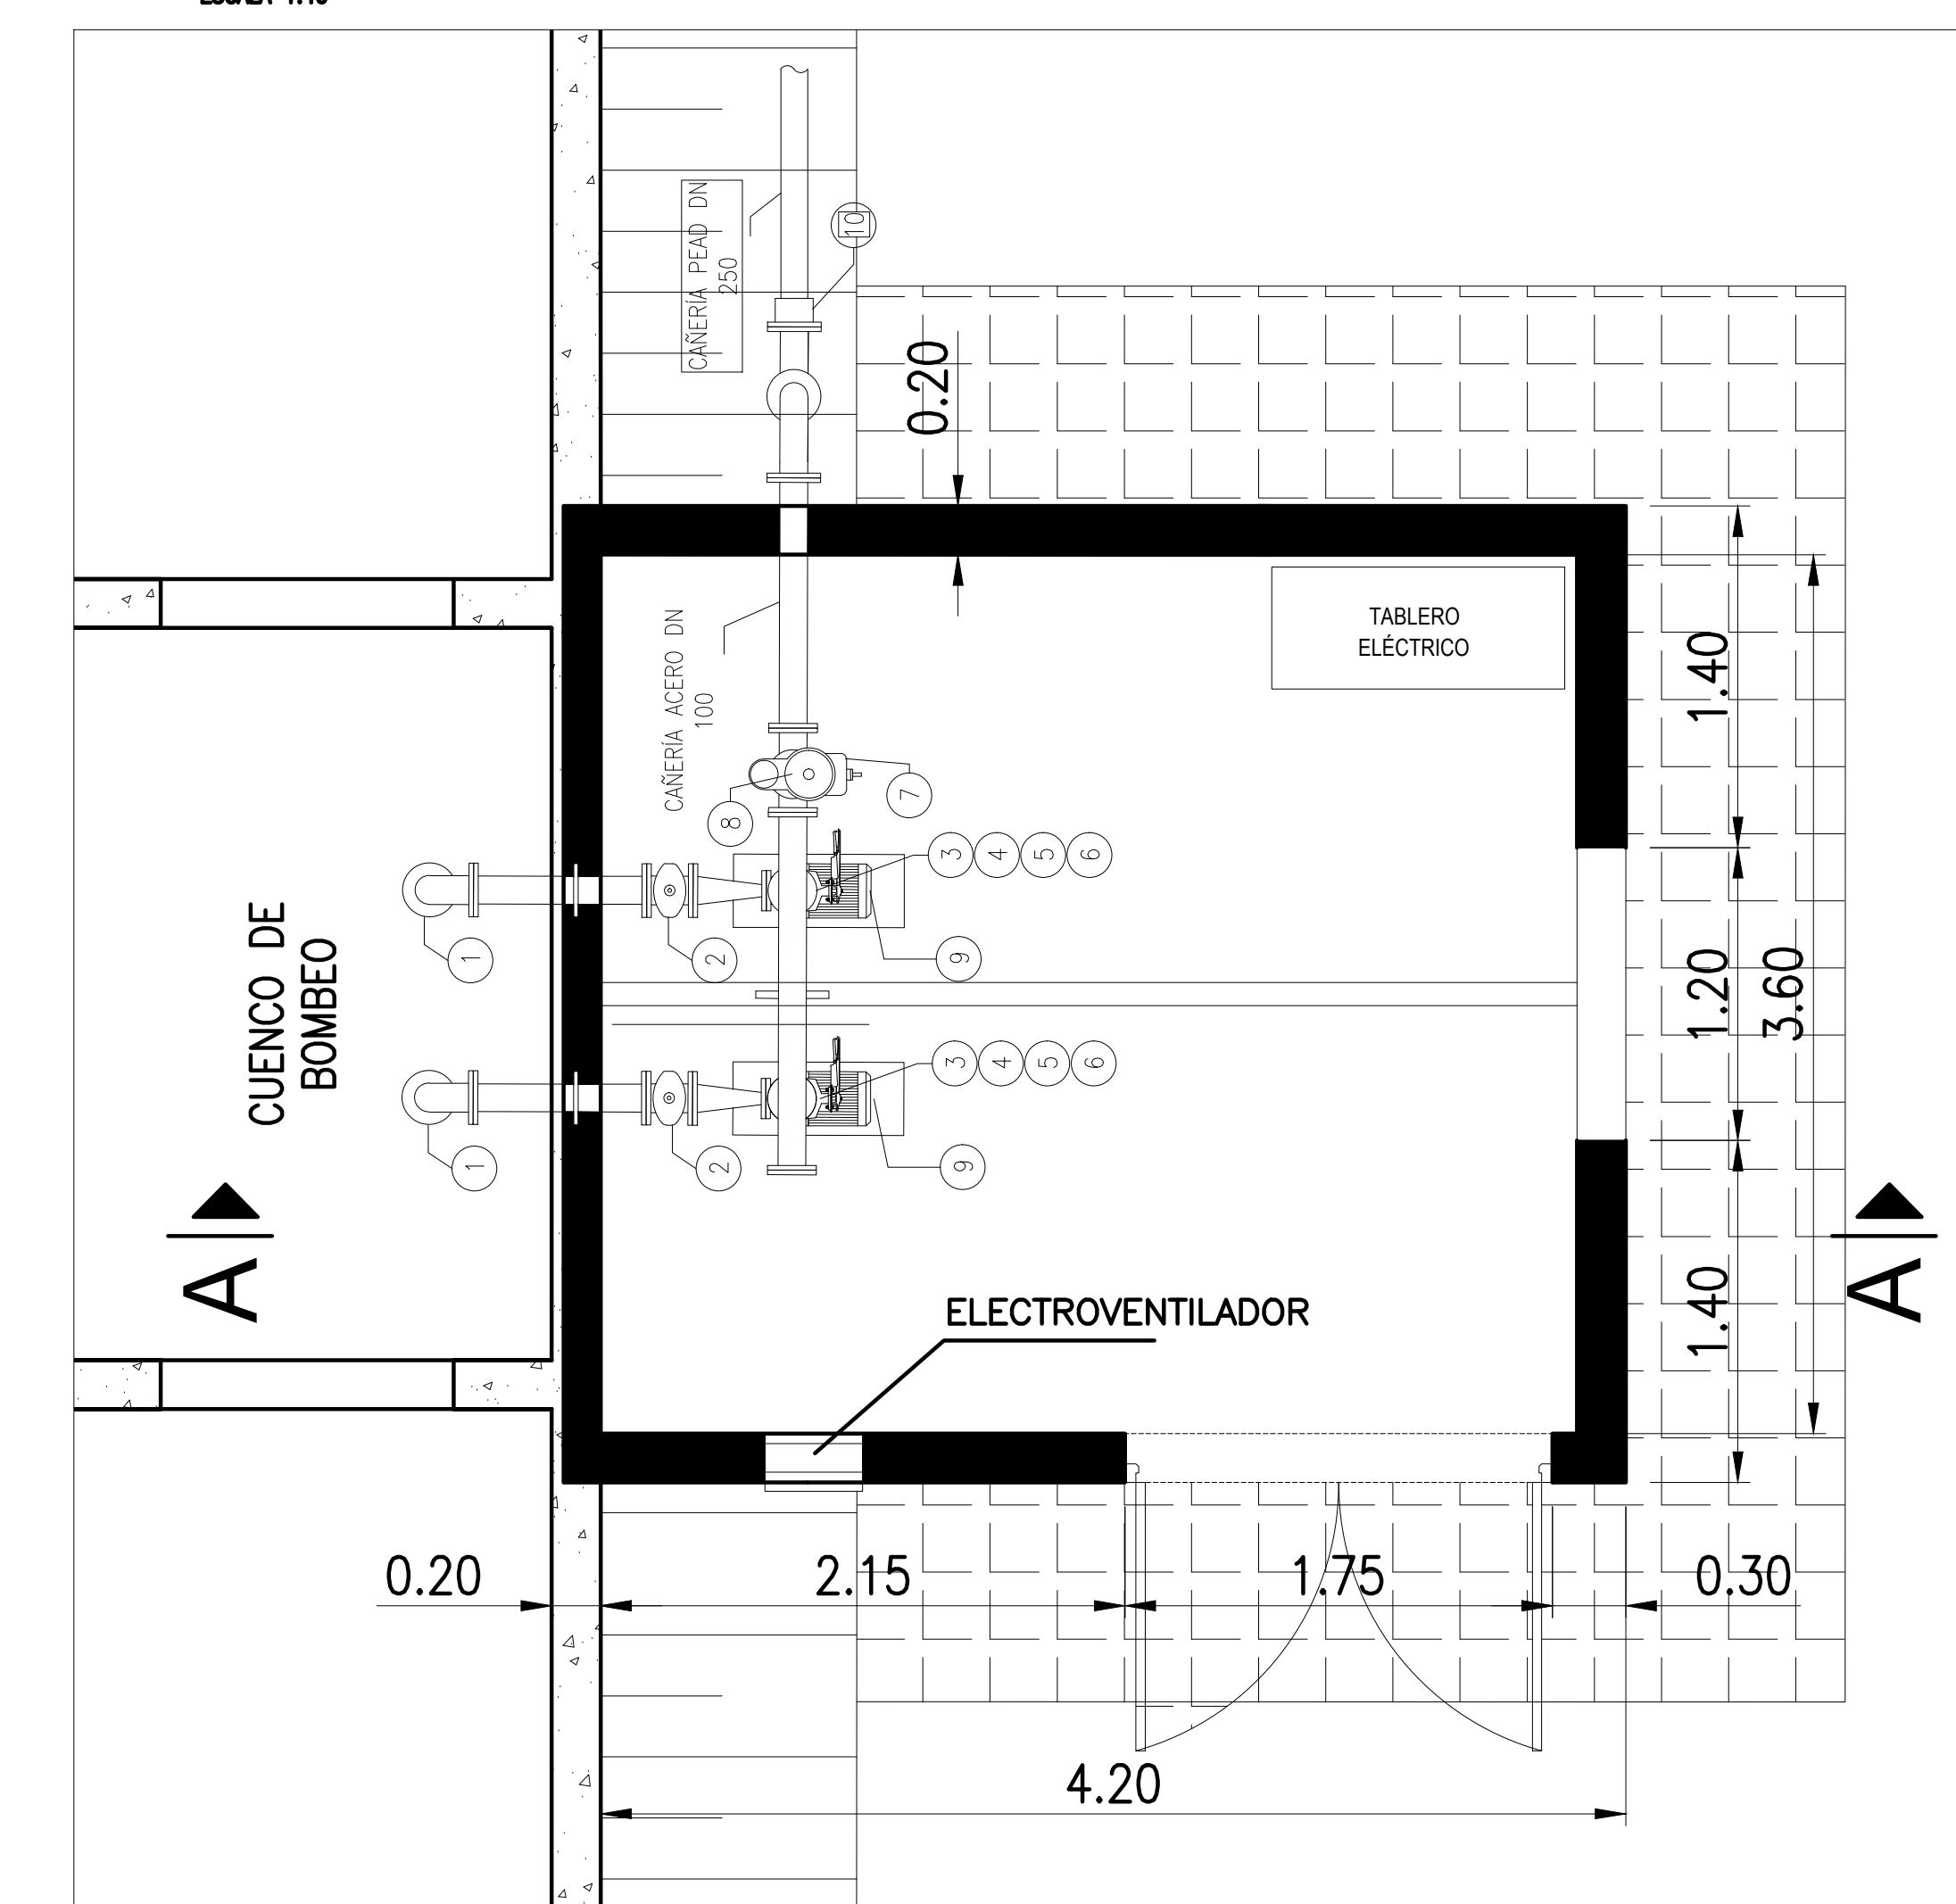

Ref.	Descripción	Cant.
<b>MANIFOLD DE SUCCIÓN E IMPULSIÓN</b>		
1	Válvula de retención de pie. DN 100. Bridada. Con filtro canasto.	2
2	Válvula esclusa cuerpo corto. DN 100. Extremos bridados. PN 10	2
3	Manómetro de glicerina. Conexión a rosca. DN 1/2".	2
4	Junta de desarme autoportante. DN 100	2
5	Válvula de Retención a Clapeta. DN 100. Extremos bridados. PN 10.	2
6	Válvula mariposa tipo Wafer. DN 100. PN 10.	2
7	Válvula esclusa cuerpo corto. DN 50. Extremos bridados. PN 10	1
8	Válvula de aire triple efecto DN 50	1
9	Bomba Centrífuga Horizontal. Q = 109 m³/h. H = 45 mca.	2
10	Red Concéntrica DN 250 / DN 100	1



**PROVINCIA DE SANTA FE**  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO  
UNIDAD DE GESTIÓN  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**

MINISTRO: ABOG. LISANDRO ENRICO	ACUEDUCTO DESVIO ARIJON PROVINCIA DE SANTA FE RAMAL SAN VICENTE
SECRETARIO DE AGUA Y SANEAMIENTO: ING. LEONEL MARMIROLI	
DIR. PROVINCIAL DE ACUEDUCTOS: ING. PAULA NARDIN	
PROYECTO: EQUIPO SANTA FE - ROSARIO	
DIBUJO : EQUIPO SANTA FE - ROSARIO	FECHA MARZO 2024
	ESCALA INDICADAS
	PLANO N° SV-CD-03-V3

SALA DE BOMBAS ELEVADORAS Y TABLEROS
PLANOS DE PIPING - SALA DE BOMBAS
FECHA MARZO 2024
ESCALA INDICADAS
PLANO N° SV-CD-03-V3