

**aguas**  
GERENCIA  
INFRAESTRUCTURA  
TECNICA Y CALIDAD  
Ingeniería de Redes



SI ESTA BARRA  
NO MIDE 2 m.  
EL PLANO NO ESTA  
A ESCALA

ADVERTENCIA

REFERENCIAS

Gerente de Área  
Marisa Mottura

Jefe Departamento  
F. Lombardi

Jefe Proyecto  
R. Malizia

Ingeniero de Proyecto:

Proyectista:  
Ricardo Malizia



Fecha:  
Julio 2020

Plano N°:  
GAAA178 GPI 4322

**GÁLVEZ / AGUA POTABLE**  
**REQUERIMIENTOS DE EXPANSIÓN**  
Manzana 53A sección 2da - Manzanas 21 y 7A sección 4ta

Nota: todas las cañerías a colocar según de PVC-C6 Ø 75 mm.

- Red Principal Existente
- Red Secundaria Existente
- Red a Ejecutar
- Punto de enlace a red existente
- Sector Solicitud

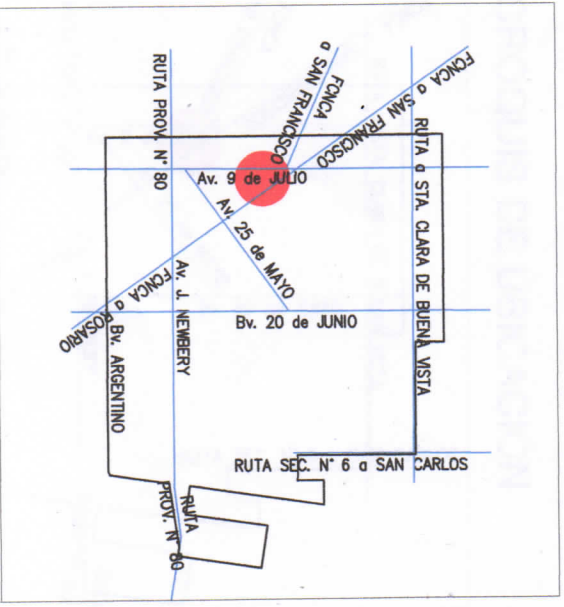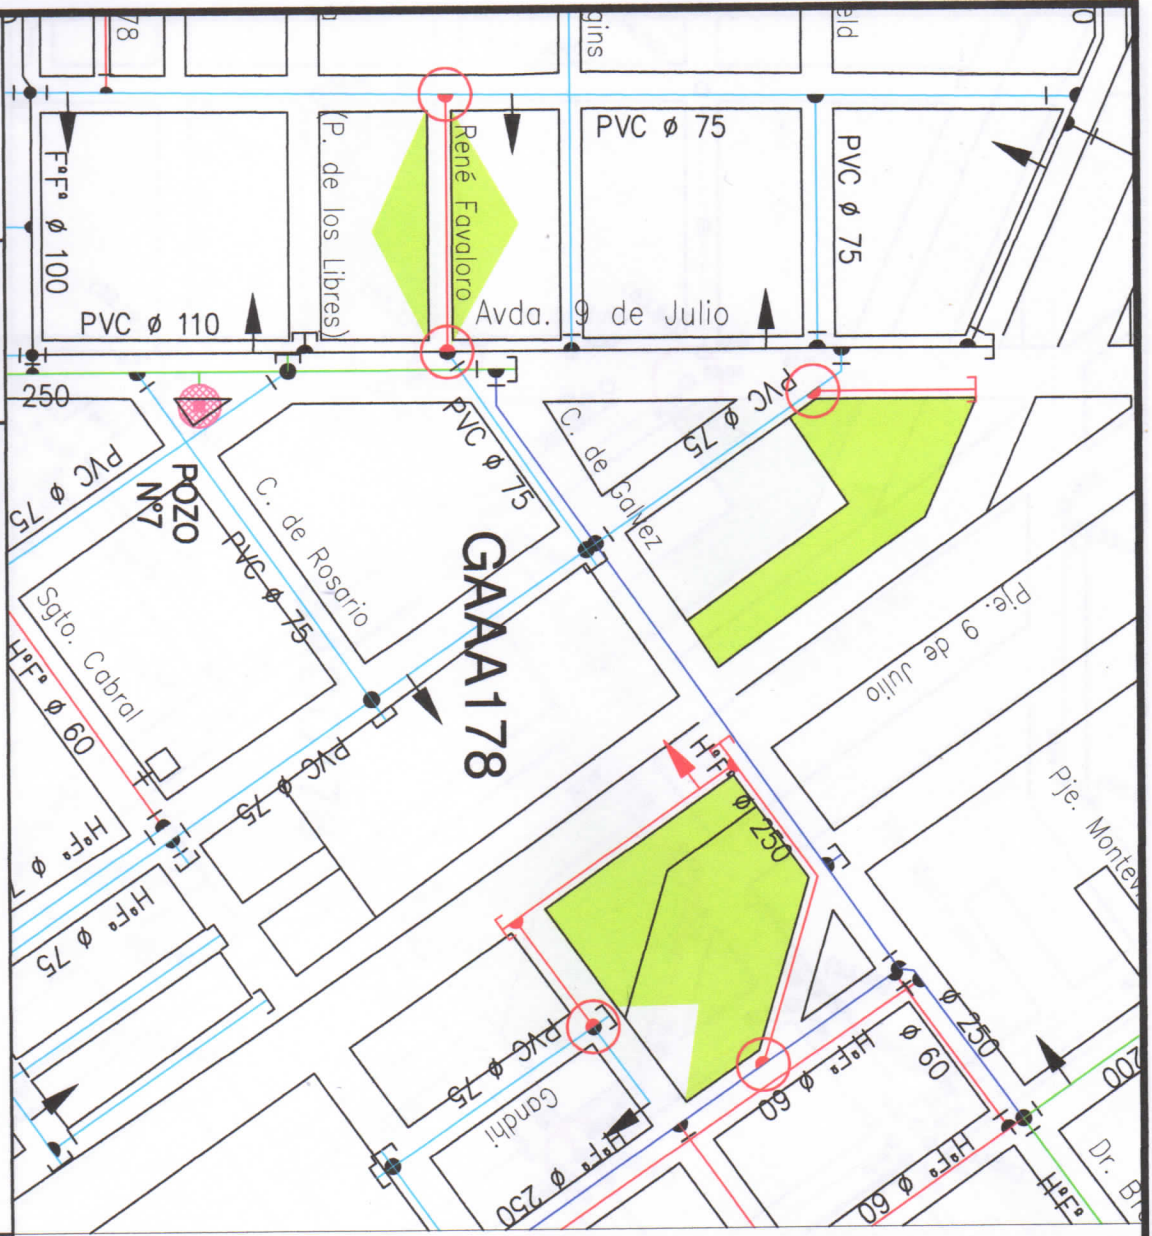

**CROQUIS DE UBICACIÓN**

