


CAMARA AEREA CON ILUMINACION EN 220 V.



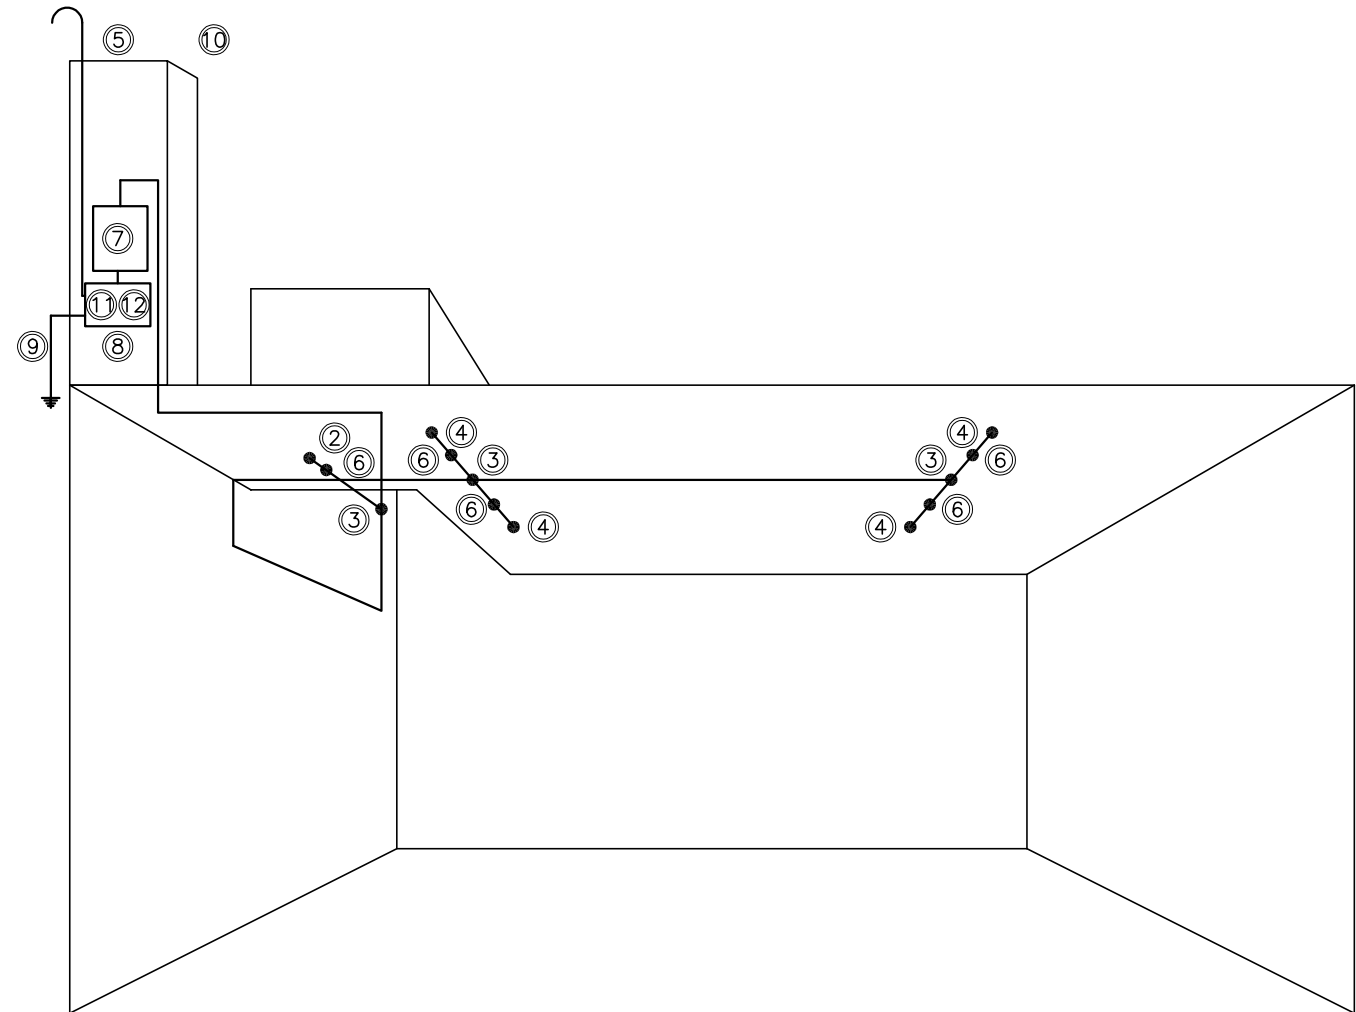


CAMARA SUBTERRANEA CON ILUMINACION EN 220 V.

LISTA DE MATERIALES

N°	DENOMINACION	MODELO	MATERIAL	PROVEEDOR *
1	TOMACORRIENTE Y FICHA	SERIE EXTC - 3/4"WG	ALUMINIO (VARIOS)	DELGA
2	INTERRUPTOR DE ACCIONAMIENTO A EMBOLO	SERIE XIC - 3/4"WG	ALUMINIO (VARIOS)	DELGA
3	CAJA REDONDA CON TAPA ROSCADA	SERIE EXGUA - 3/4"WG (W-Y)	ALUMINIO (HIERRO)	DELGA
4	ARTEFACTO DE ILUMINACION FLUORESCENTE	SERIE XAFR-120 1/2"WG	ALUMINIO-PYREX	DELGA
5	CAÑO DE BAJADA	-----	GALVANIZADO	-----
6	SELLADOR	SERIE EXSVH - 3/4"WG TAPA 3/8"WG	ALUMINIO (VARIOS)	DELGA
7	CAJA PARA MEDIDOR	-----	VARIOS	-----
8	CAJA PARA FUSIBLES	-----	VARIOS	-----
9	CAÑO DE PUESTA A TIERRA	-----	GALVANIZADO	-----
10	PILAR S/REQUERIMIENTOS DE LA EMP. DE ENERGIA	-----	-----	-----
11	DISYUNTOR DIFERENCIAL	LINEA SICALIMIT - 240/415 VCA	-----	SICA
12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PARA DIN - 240/415 VCA	-----	SICA
13	ARTEFACTO ILUMINACION EXTERIOR - TIPO TORTUGA	SERIE EXATR - Ø1/2" WG	ALUMINIO (VARIOS)	DELGA
14	TOMA USO INDUSTRIAL 220V ANTIEXPOSIVO	IP 67 SHOCK TITE	VARIOS	STECK

* SE PODRAN UTILIZAR MATERIALES DE OTRA MARCA SOLO SI SON EQUIVALENTES A LA MARCA INDICADA EN LA LISTA DE MATERIALES CUMPLAN CON LA NORMA INDICADA EN LAS NOTAS



Litoral Gas

ILUMINACION PARA CAMARAS
DE REGULACION

ACTUALIZO: ESTUDIOS Y PROYECTOS
CORRIGIO : IRU

FECHA DE ORIGEN: 06/10/97
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/11/19

PLANO N° REVISION: 8

1610-10