24V ENTRADAS DIGITALES	REPORTE DE MARCHA VF1	CONTACTO AUXILIAR INTERRUPTOR VF1	REPORTE CONTACTOR DE LINEA VF1	REPORTE SELECTORA EN AUTOMATICO VF1	REPORTE DE FALLA VF1

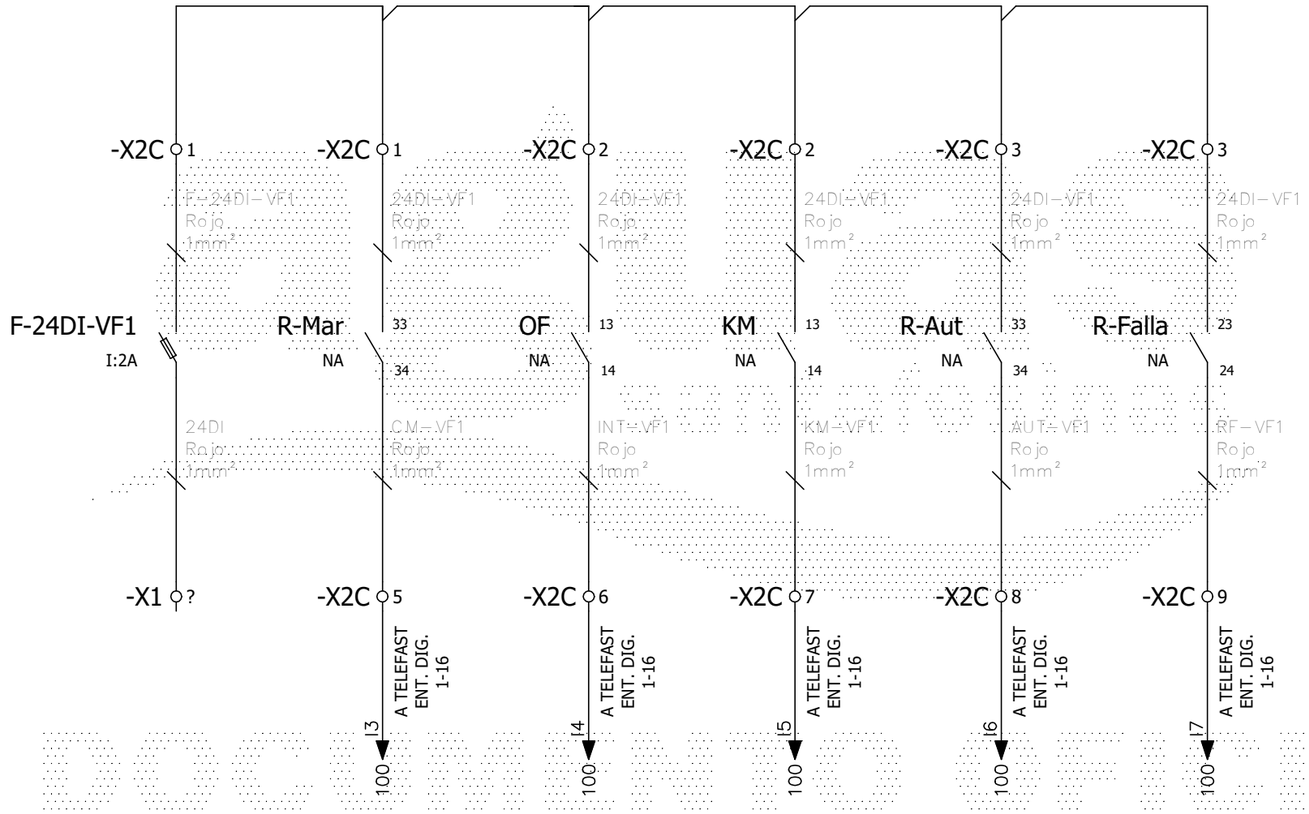

DOCUMENTO OFICIAL

aguas santafesinas

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA

SERVICIO: ROSARIO - AGUA POTABLE

DESCRIPCION: PLANTA OSMOSIS INVERSA - B° TOBA

PLANO : UNIFILAR DE CONTROL DE ELECTROBOMBAS

REEMPLAZADO POR:

REEMPLAZA A:

Gerente	Coordinador	Fecha : Jul. 18
Marisa Mottura	T. Goenaga	Escala : s/e

Dibujo:	Proyecto:	Revisión :	Plano N°:
L. Giagante			E-PL-5