24V SALIDAS PLC	ORDEN DE MARCHA EN AUTO	24V SALIDAS PLC	INDICADOR LUMINOSO DE FALLA

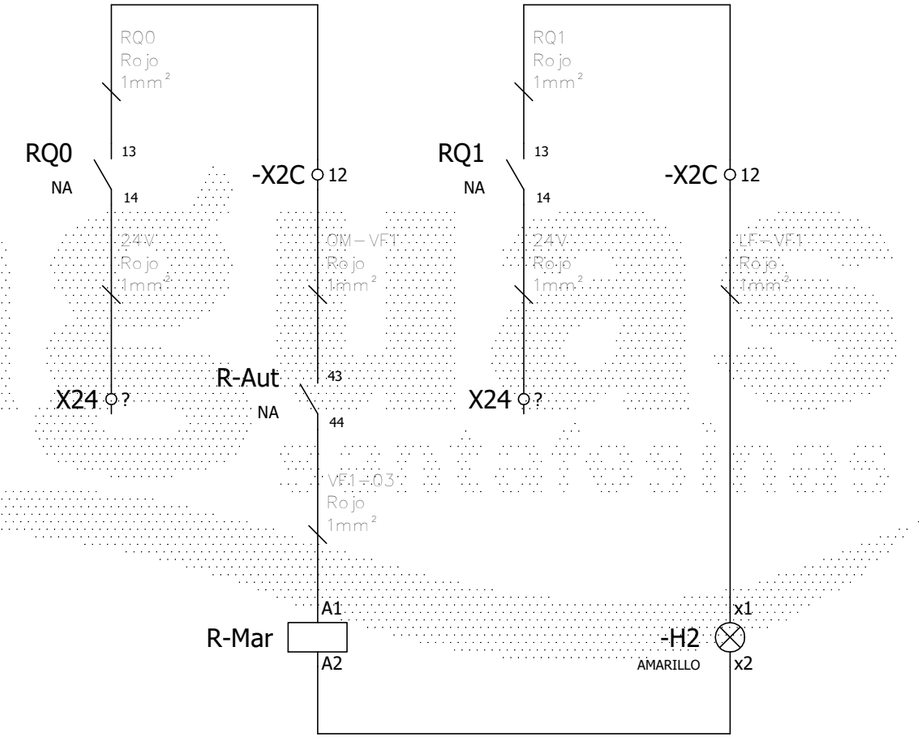

DOCUMENTO OFICIAL

aguas santafesinas

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA

SERVICIO: ROSARIO - AGUA POTABLE

DESCRIPCION: PLANTA OSMOSIS INVERSA - B° TOBA

PLANO : UNIFILAR DE CONTROL DE ELECTROBOMBAS

REEMPLAZADO POR:	REEMPLAZA A:

Gerente	Coordinador	Fecha :
Marisa Mottura	T. Goenaga	Escala : s/e

Dibujo:	Proyecto:	Revisión :	Plano N°:
L. Giagante			E-PL-6