


ZANJA CAÑERIA FLEXIBLE – SECCION TIPICA

CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO SUELO SECO

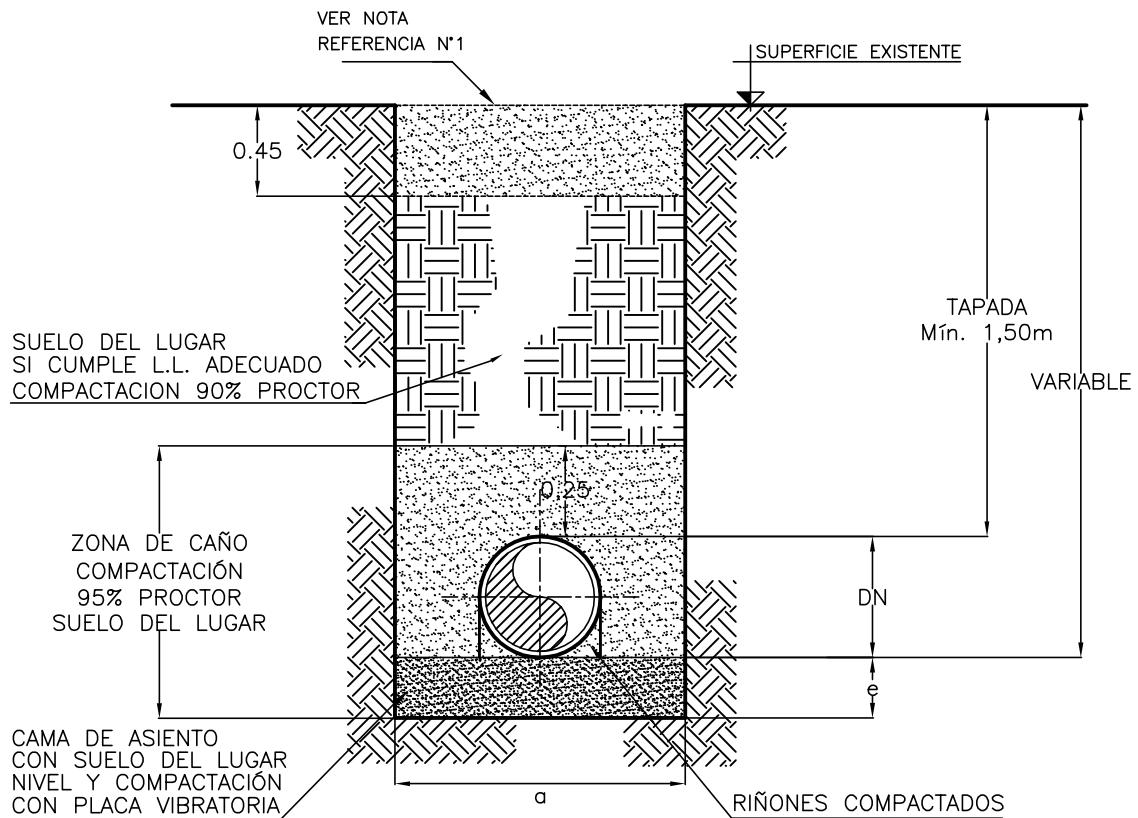

	DN [mm]	a [m]
PEAD	entre 63mm y 315mm	DExt+0.40

REFERENCIAS:

a – ANCHO DE ZANJA

- 1.– La superficie deberá ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- 2.– De ser necesario entibamiento, se efectuará el sobreancho correspondiente



PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGUAS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO

SECRETARIO DE AGUAS: ING. FERNANDO MUSSI

DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN
DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA

PROYECTO: EQUIPO ROSARIO - SANTA FE

DIBUJO: EQUIPO ROSARIO - SANTA FE

**ACUEDUCTO
VILLA MINETTI - EL NOCHERO
PROVINCIA DE SANTA FE
PLANO TIPO
ZANJA CAÑERIA FLEXIBLE
SECCION TIPICA**

FECHA
FEBRERO 2014

ESCALAS:
INDICADAS

PLANO
PT - 01