

2 GRAMPAS DE ANCLAJE DE REJA
SOLDADAS AL PERFIL INFERIOR
(PLANCHUELA 5/16"x2" L=10cm)

BARROTES DE HIERRO 32c/25cm.
SOLDADOS A LOS PERFILES "L" SUPERIOR E INFERIOR

CUBETA

52.5

15

15

100

15

45

R=50

R=70

56

64

28

16

NOTA:

LAS GRAMPAS DE ANCLAJE SE SOLDARAN A LOS PERFILES TIPO "L" QUE ESTEN EN CONTACTO CON EL HORMIGON , EN SU CARA EXTERNA O INTERNA SEGUN CORRESPONDA , A RAZON DE DOS PARA LAS CARAS PARALELAS A LA CUNETA Y UNA PARA LAS CARAS TRANSVERSALES.

4 GRAMPAS DE ANCLAJE DE MARCO DE TAPA SOLDADAS A LOS PERFILES (PLANCHUELAS 5/16"x2" L=10cm)

NOTA:

LAS GRAMPAS DE ANCLAJE SE SOLDARAN A LOS PERFILES TIPO "L" QUE ESTEN EN CONTACTO CON EL HORMIGON , EN SU CARA EXTERNA O INTERNA SEGUN CORRESPONDA , A RAZON DE DOS PARA LAS CARAS PARALELAS A LA CUNETTA Y UNA PARA LAS CARAS TRANSVERSALES.

4 GRAMPAS DE ANCLAJE DE MARCO DE TAPA SOLDADAS
A LOS PERFILES (PLANCHUELAS 5/16"x2" L=10cm)

RTE D-D Esc. 1:10

Variable

8

115

15

100

15

56

35

100

15

35

36

28

53

0

1

2

6 ESTRIBOS Ø6
(SEP. 14 cm)

4 Ø8

TRAMOS A ADICIONAR PARA SUMIDEROS DE 3 REJAS

TRAMO A ADICIONAR PARA SUMIDERO DE 2 REJAS

BARROTES DE HIERRO $\varnothing$ 32c/25cm.

HIERROS "L" 3"x3"x5/16"

7.5

15

COTA CUNETA PAVIMENTO

20

7.5

60

25

25

25

25

100

7.5

60

CORTE A-A

Esc. 1:10

2 GRAMPAS DE ANCLAJE DE REJA (PLANCHUELA 5/16"x2" L=10cm)

VEREDA

66

62

15

8

1

15

50

15

CUBETA

MARKO SUPERIOR, LATERAL E INFERIOR.
HIERROS "L" 3"x3"x5/16"
LOSETAS PREMOLDEADAS DE 64x56x6cm
PERIMETRO HIERRO "L" 2"x1/2 x2"x1/2 x1/4"
PARRILLA 1 6 c/10cm CON 2 AGUJEROS
ENCAMISADOS CON CAÑO DE ACERO Ø 40mm
PARA EXTRAER CON PICOS.

B


B

D

D

NOTA:

- REJAS Y MARCOS DE TAPAS SE PINTARAN CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO.---
- EN CASO DE NO REQUERIRSE, SUMIDERO SIFONADO NO SE EJECUTARA LA PANTALLA DE H⁺ PREMOLDEADO.
- MEDIDAS EN CENTIMETROS
- HORMIGON H-17
- LAS ARMADURAS DE REFUERZO POSICIONES ① Y ② SE EJECUTARAN SOLO EN EL CASO DE SUMIDEROS DE DOS O TRES REJAS.

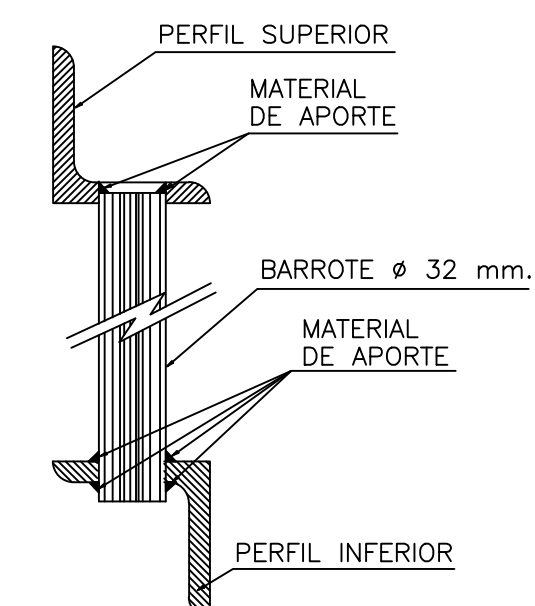

DETALLE ESC 1:5

LAS UNIONES SOLDADAS ENTRE LOS PERFILES "L" DEBERAN SER REFORZADAS FORMANDO CORDONES DE MATERIAL DE APORTE EN AMBOS LADOS.

LOS PERFILES "L" QUE DEBAN SOSTENER LOS BARROTES DE ACERO TRAFILADO $\phi 32\text{mm.}$, LLEVARAN PERFORACIONES DE IGUAL DIAMETRO A FIN DE ENCASTRAR A LOS MISMOS, LOS QUE LUEGO SERAN SOLDADOS EN CADA EXTREMO (VER DETALLE).

ANTECEDENTE: PT-112-M2 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

PAVIMENTACION V FREDRICKSON
PROYECTO DE DESAGÜES PLUVIALES
S U M I D E R O

Proyecto: Ing. M. Chirichigno	Relevamiento:	Fecha: ENERO 2017
		Escala: VARIAS