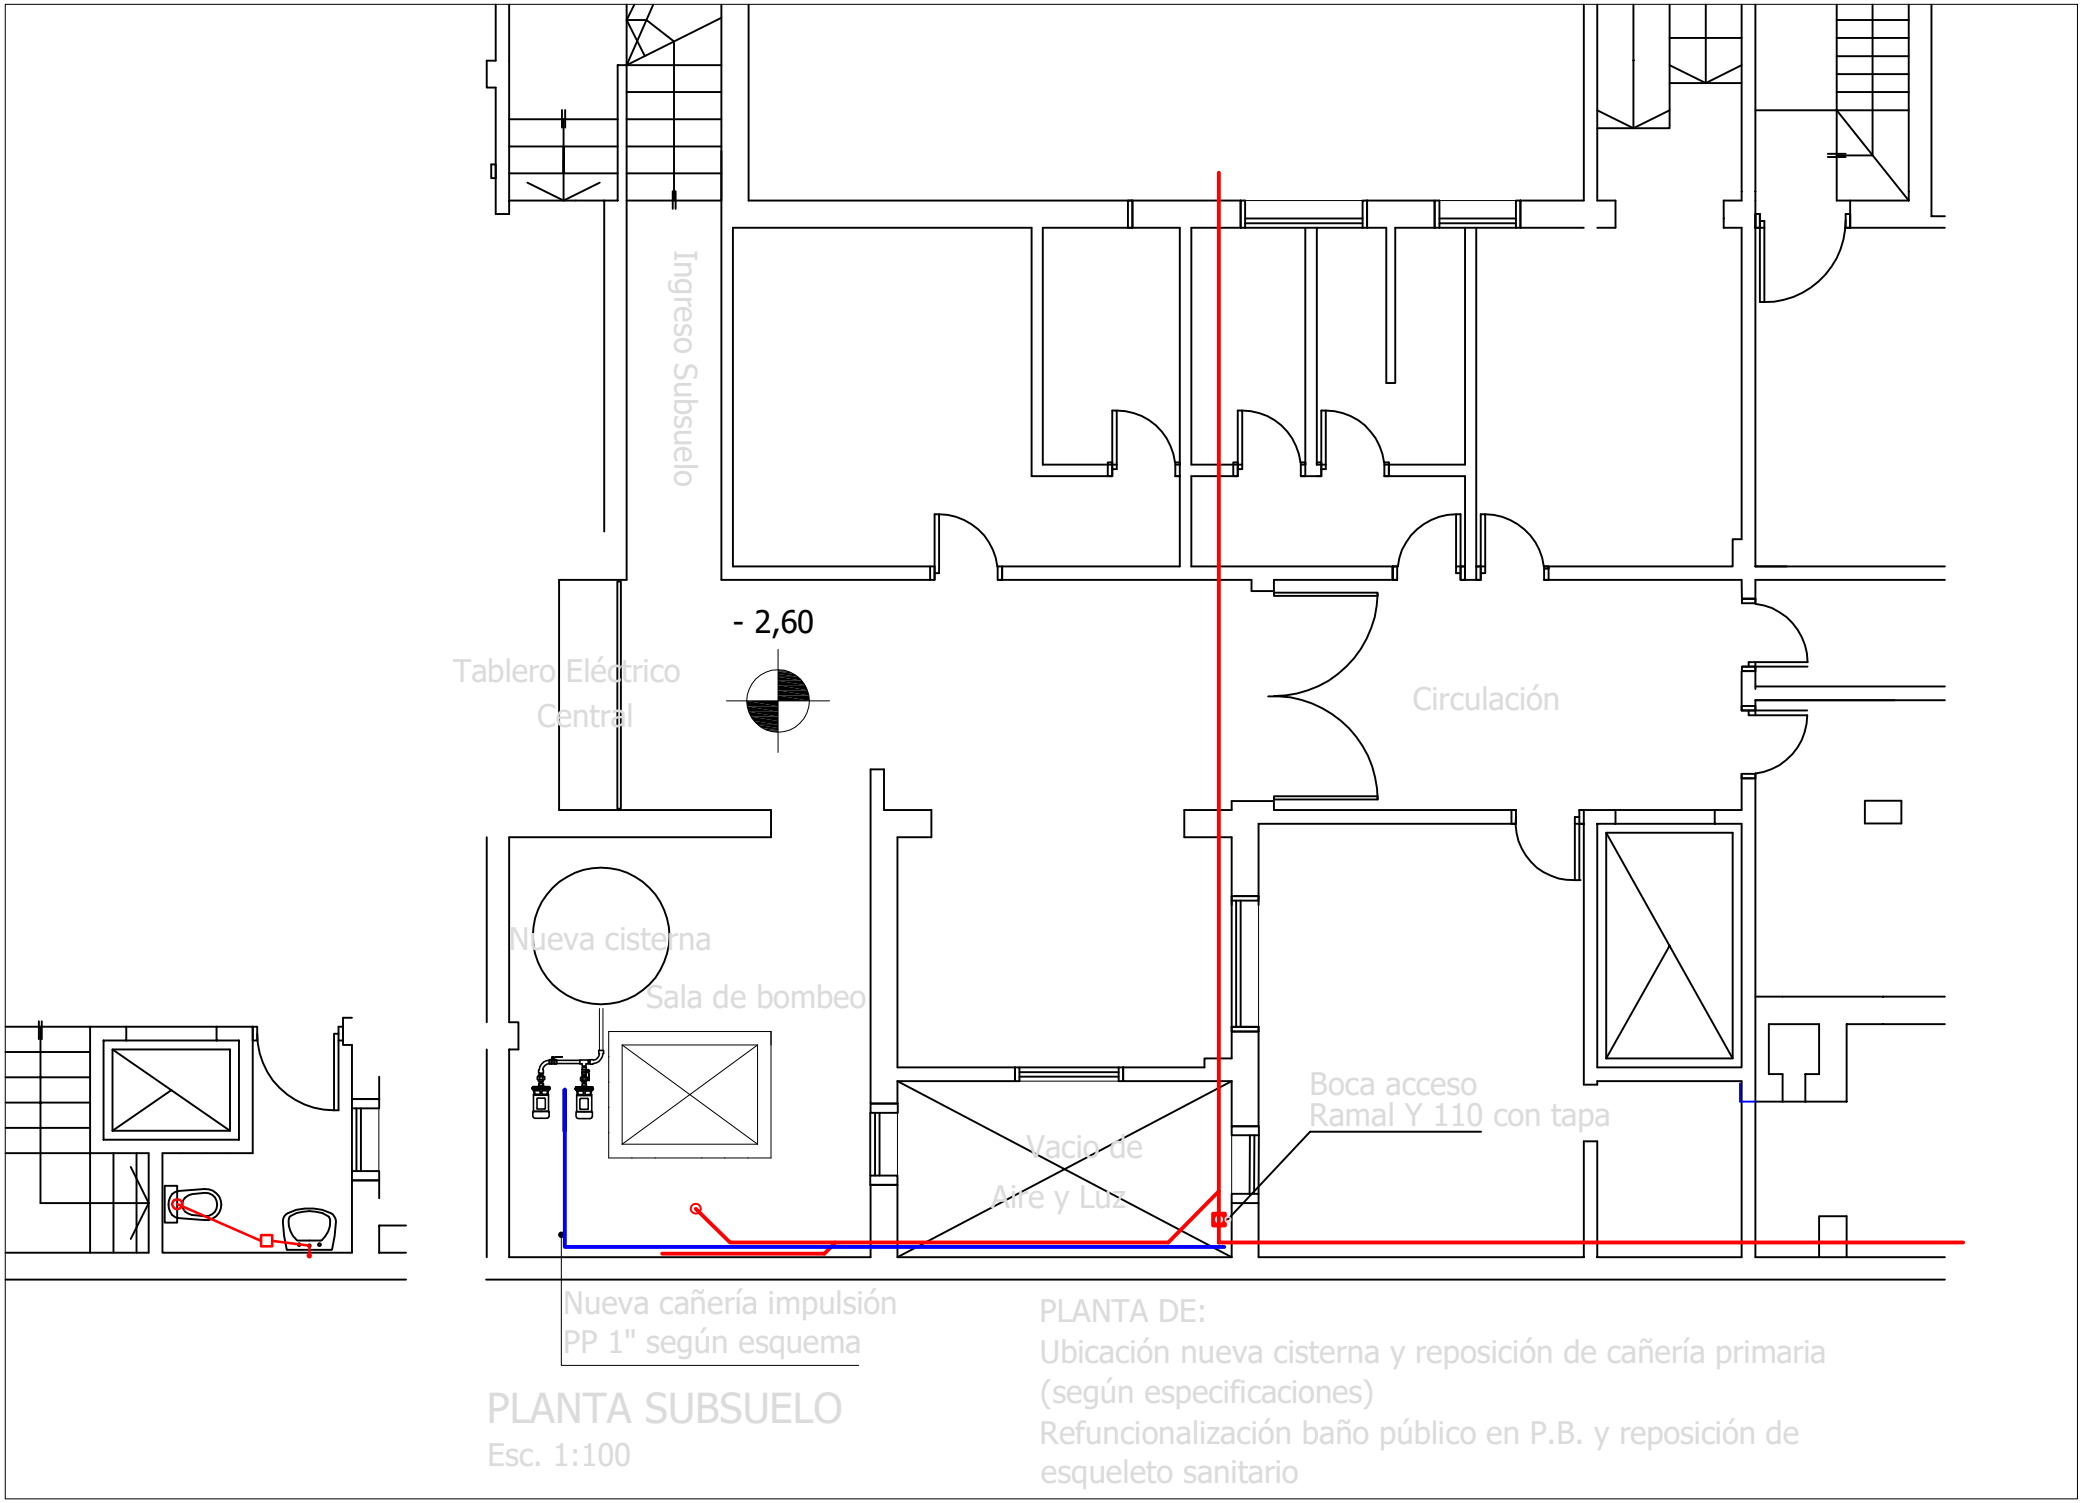
Ingreso Subsuelo
- 2,60
Tablero Eléctrico
Central
Circulación
Nueva cisterna
Sala de bombeo
Boca acceso
Ramal Y 110 con tapa
Vacío de
Aire y Luz
Nueva cañería impulsión
PP 1" según esquema
PLANTA DE:
Ubicación nueva cisterna y reposición de cañería primaria
(según especificaciones)
Refuncionalización baño público en P.B. y reposición de
esqueleto sanitario
PLANTA SUBSUELO
Esc. 1:100