



Disposición Conductores Cruce de Calle c/ Pavimento

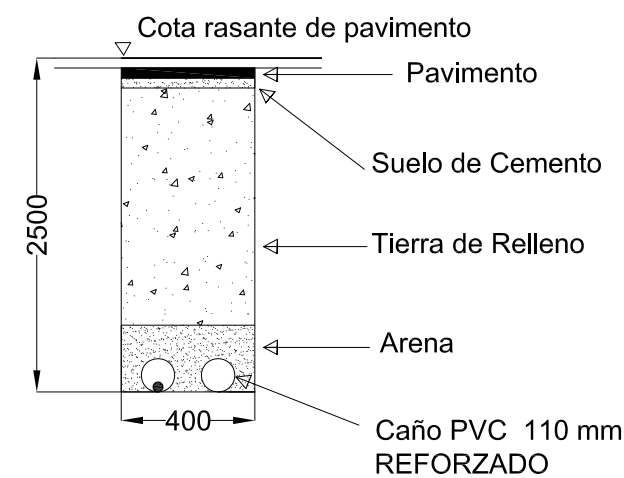


Disposición Conductores en Zanja

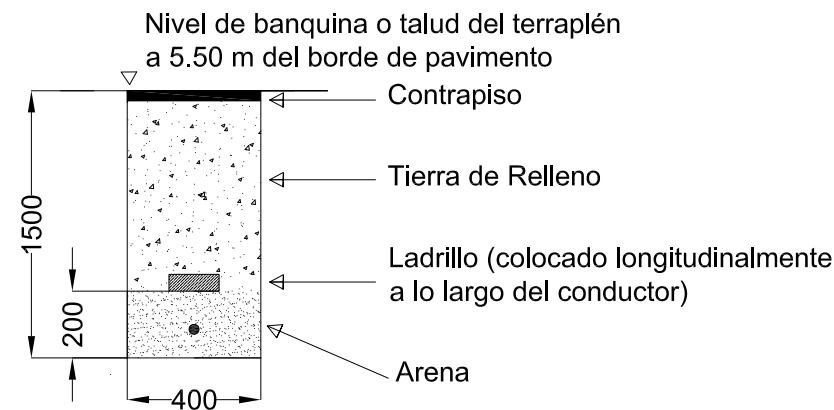


Tapadas modificadas S/ RES DPV 598/11

Vista Lateral

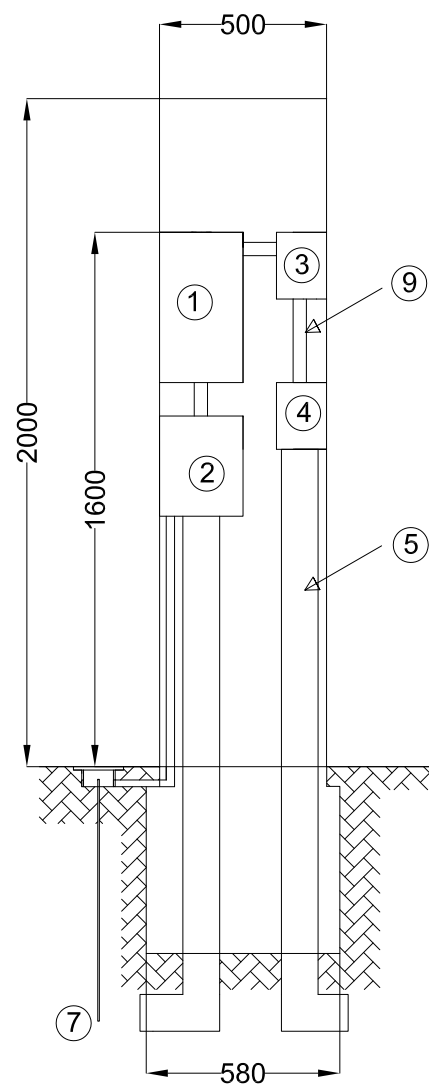

Vista Frontal

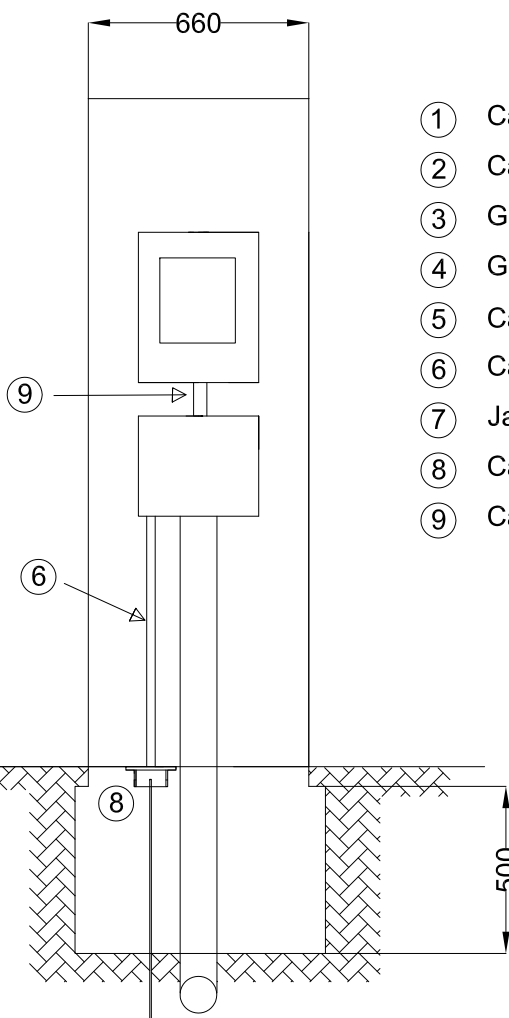

- ① Caja de Medidor Trifásica MN 128
- ② Caja de Fusibles Trifásica MN 133
- ③ Gabinete Estanco para Interruptor Tetrapolar
- ④ Gabinete Estanco para Bornera Tetrapolar de 100 (A)
- ⑤ Caño PVC reforzado Ø 110
- ⑥ Caño Acero Semipesado RS25
- ⑦ Jabalina Copperweld 3/4"
- ⑧ Caja de inspección de Puesta a Tierra de 150x150 según ETN096
- ⑨ Caño de Acero Semipesado RS38

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE				
FECHA: SET / 13	ILUMINACION CIRCUNVALACION OESTE CON R.P. N°70 Y R.N. N°11 - PROVINCIA DE SANTA FE PILAR Y DISPOSICIÓN COND. SUBT. EN ZANJA Y CRUCE DE CALLE			OBRA N°
ESCALA:				RUTA DE ARCHIVO
PROYECTO:	SUMINISTRO M.T. y B.T.	UNIDAD PROYECTOS		PLANO N°:
J.P. LLORENS	DIBUJO: Tec. PANETTO, Darío	AREA PROYECTOS	GERENCIA DESARROLLO	13091/10