


ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°2

1. Se rectifica el Artículo 34 del Capítulo X del Pliego Complementario de Bases y Condiciones quedando de la siguiente manera:

Art. 34. MOVILIDAD, COMODIDADES Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA INSPECCION

Movilidad: No se requiere para la presente licitación.

2. Se adjunta detalle constructivo y cálculos de Coeficiente K

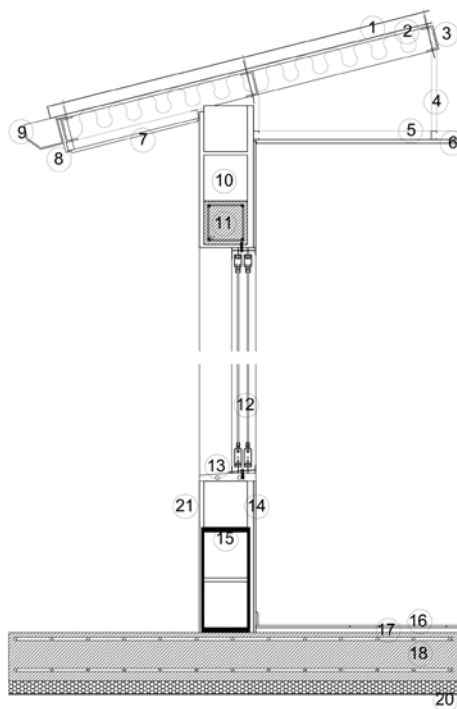

- 1 Chapa ondulada de zinc galvanizada N 25
- 2 Lana de vidrio 80 mm Isover o Rolac Plata
- 3 Barrera de vapor aluminio hacia abajo sostenida con alambre galvanizado N 17
- 3 Perfil C de chapa galvanizada 100 x 50 x 2 mm
- 4 Velas rígidas
- 5 Solera
- 6 Placa de yeso 9.5 mm Knauf o Durlock
- 7 Cierre exterior y cortagotas
Placa Superboard 12 mm masillada y terminada con pintura impermeabilizante
- 8 Cenefa
Chapa de acero galvanizado N° 25
- 9 Canaleta de chapa galvanizada
- 10 Ladrillo cerámico portante 18 x 19 x 40 Ceramica Rosario o Palmar. Mortero 1/2 : 1 : 4 (cemento, cal, arena)
- 11 Encadenado 0.18 x 0.18 m
Hormigón armado tradicional H21 con 4 fe Ø 6 mm y estribos Ø 4,2 mm cada 25 cm
- 12 Ventana aluminio
- 13 Antepecho Concreto 0.03 m 2 Fe 8mm
- 14 Interior
Revoque grueso con perlita 400 kg/m3, e: 0.025 m
Pintura asfáltica, e: 0.002 m
Revoque fino cemento cal y arena, e: 0.01 m
- 15 Aislación hidrófuga
Capa aisladora horizontal: Concreto - Manto de fieltro asfáltico Supertech o Ruberoid - Mezcla de asiento
Capa aisladora vertical: Mortero 1: 2 1/2 + 10 % Hidrófugo
- 16 Solado
- 17 Carpeta de cemento y arena 0.02
- 18 Platea de fundación e: 0.20 m.
Hormigón N°25
Malla electrosoldada 0.15 x 0.15 m. Fe 8mm
- 19 Plancha de poliestireno 30 Kg/m3 (ISOPOR o similar), e: 0.05 m
- 20 Film de polietileno 300 micrones
- 21 Exterior
Revoque premezclado termoaislante Isolteco, 250kg/m3 e: 0.04 m

