


NOTA: LA JABALINA SERÁ  
PROVISTA CON MORDAZA  
DE  $\phi 3/8$  O SOLDADURA  
CUPROALUMINOTÉRMICA  
Y 10 mts DE CABLE  
DESNUDO DE  $\phi 10\text{mm}$

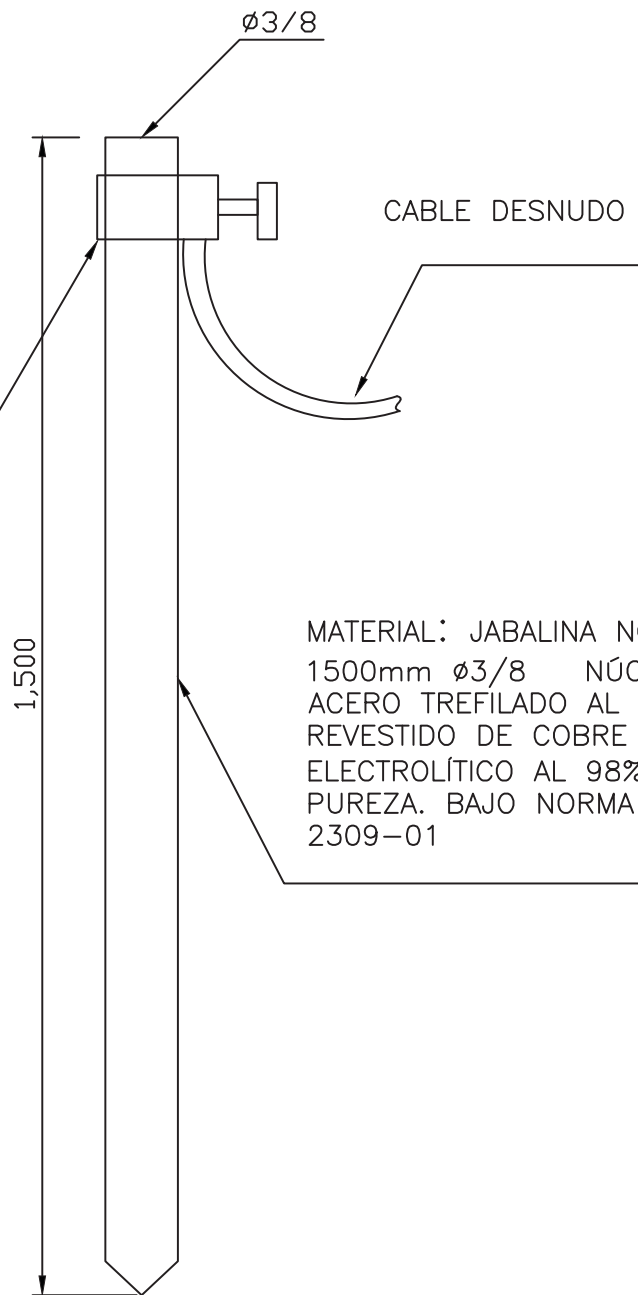

MATERIAL: JABALINA NORMALIZADA  
1500mm  $\phi 3/8$  NÚCLEO DE  
ACERO TREFILADO AL CARBONO  
REVESTIDO DE COBRE  
ELECTROLÍTICO AL 98% DE  
PUREZA. BAJO NORMA IRAM  
2309-01

	NOMBRES	FIRMAS	FECHAS	<b>MUNICIPALIDAD DE ROSARIO</b> <b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE</b> <b>DIRECCION GRAL. DE INGENIERIA DE TRANSITO</b> <b>SEÑALIZACION LUMINOSA DE TRANSITO</b>	
PROYECTO	DPTO. S. C.				
DIBUJO	BUENO, D.				
JEFE DPTO.					
MODIFICADO					
ESCALA				PLANO	
1:10	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA			107	