




CORTE A-A

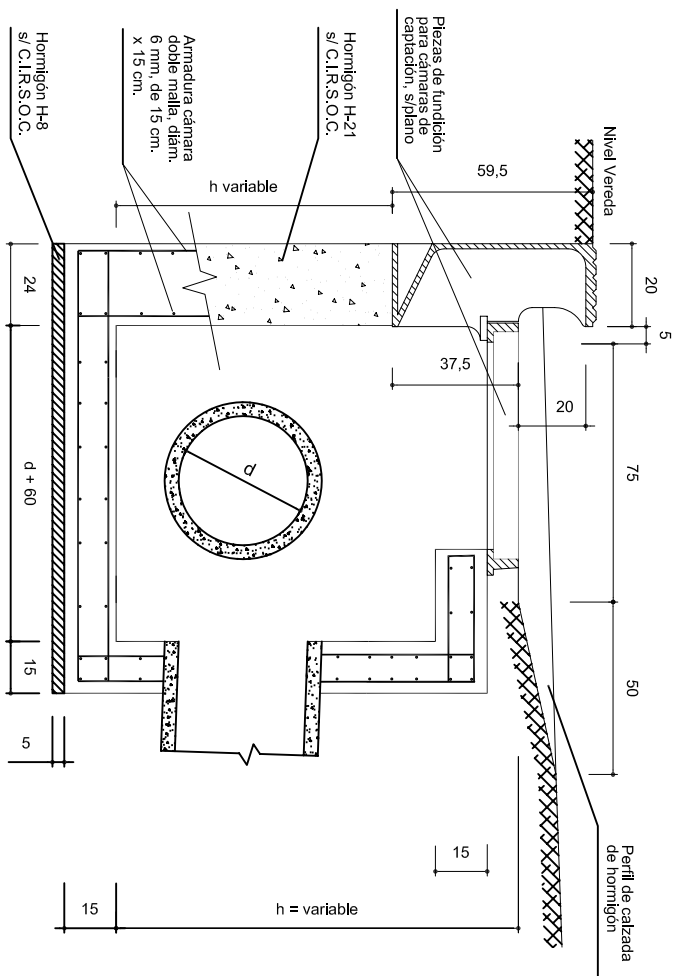

TRANSICIÓN CALZADA - CAPTACIÓN

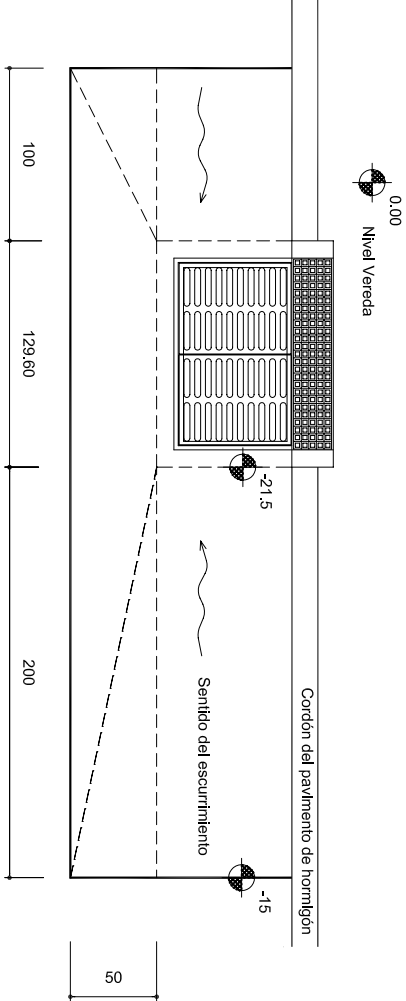

PLANTA

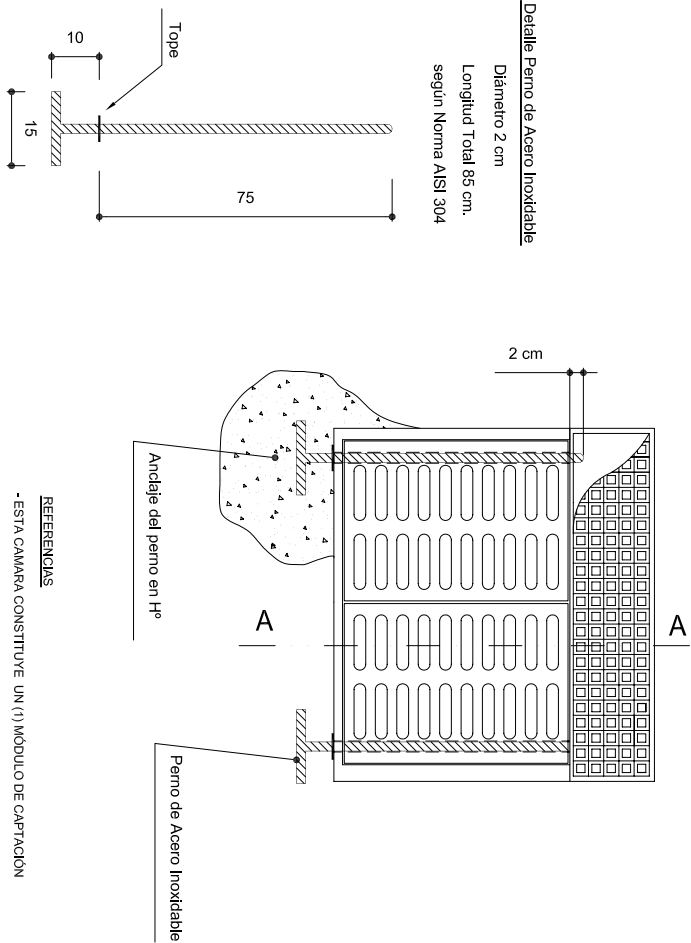

Nota:
Se utilizará en todos los casos Hormigón Elaborado Tipo H 21 según Normas C.I.R.S.O.C.
Acero Torsionado $\sigma_{adm.}$ 2.400 Kg/cm²

REFERENCIAS
- ESTA CÁMARA CONSTITUYE UN (1) MÓDULO DE CAPTACION
- MEDIDAS EN CENTÍMETROS

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS

SECRETARÍA DE AGUAS	ING. HUGO ORSOLINI	OBRA:	COLECTOR PRINCIPAL LLERENA-FCC, CUENCA
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	ING. RICARDO GIACOSA		ALDAO - 1ra. ETAPA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROTECCIÓN URBANA Y CONSTRUCCIONES		DETALLE DE BOCA DE TORMENTA EN PAVIMENTO	
PROYECTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	FECHA	ESCALA	PLANO N°
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO HIDRICO	MARZO 2012	INDICADA	
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA			