

## REFERENCIAS


- 1 PLACA BANDEJA PARA TABLERO.
- 2 CERRADURA CON TORNILLO ALLEN  $\varnothing$  10mm x 40mm SISTEMA IMPERDIBLE. DE ACERO INOXIDABLE.
- 3 BISAGRA 100mm OCULTA POR LA PUERTA.
- 4 CAÑOS DE PVC  $\varnothing$  100mm P/ ACOMETIDA DE CABLES.
- 5 PLANTILLA DE HIERRO ANGULO DE 2"; ESP. 3/16"
- 6 BURLETE GOMA SILICONADA.
- 6 CERRADURA CUADRADA NORMALIZADA EPE.

### NOTA:


1.- PINTURA: SE LIMPIRÁ EL GABINETE Y PLANTILLA DE SUJECIÓN DE TODA IMPUREZA COMO OXIDOS O LAMINACIÓN CON LOS PRECESOS DE GRANALLADO O ARENADO, PARA LUEGO PINTAR CON 2 MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO DE DOS COMPONENTES TIPO "KELCOT E-100", SEPARADAS LAS MANOS APROXIMADAMENTE 36Hs. PARA LUEGO PINTAR 3 MANOS CON CABADO ESMALTE EPOXI TIPO "KELCOT E-401" DE DOS COMPONENTES COLOR BLANCO BRILLANTE, SEPARADAS LAS MANOS DE REPINTADO APROXIMADAMENTE 24Hs.

2.- DESCARGA A TIERRA: TANTO EL GABINETE COMO SUS PUERTAS DEBERAN TENER UNA CONTINUIDAD CON LA PUESTA A TIERRA MEDIANTE CABLE FLEXIBLE DE 6MM2 CON AISLACION DE COLOR VERDE Y AMARILLO CON TERMINAL A COMPRESION Y BULON DE BRONCE.


3.- SEÑALIZACION DE RIESGO: EN EL CENTRO DE CADA PUERTA DEBERÁ TENER PINTADO CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE EL SIMBOLO DE RIESGO DE ELECTROUCION.

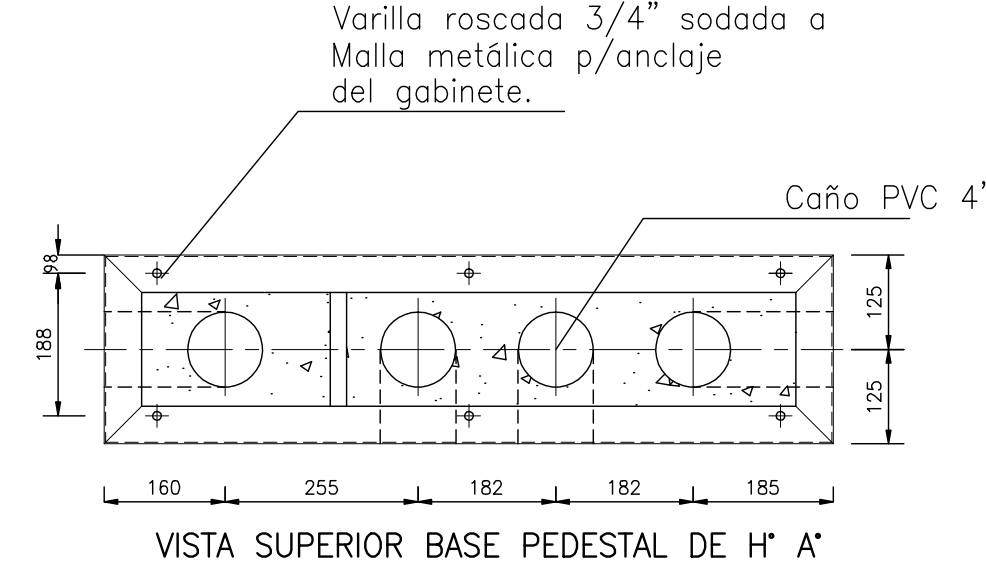

## VISTA SUPERIOR PLANTILLA P/ ANCLAJE DE GABINETE

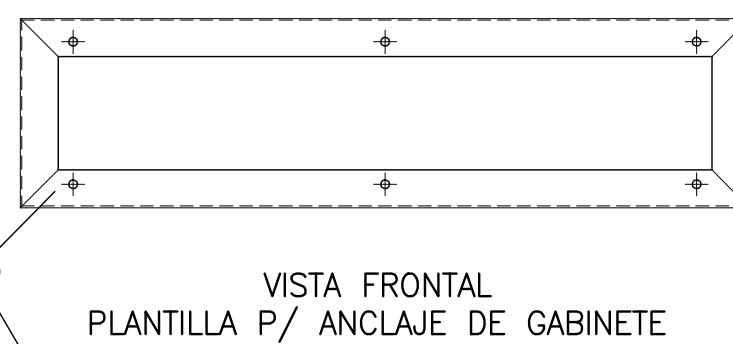

## DETALLE PLEGADO ESTANCO

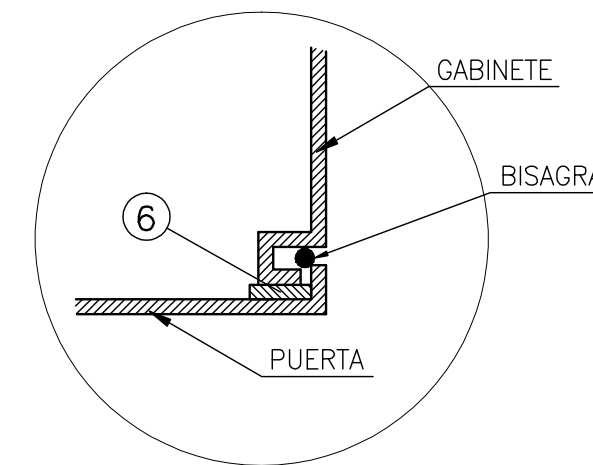

Varilla roscada de h° 3/4" p/sujeción de gabinete. soldada a plantilla.

Grapa de H° P/ empotrar en hormigón.



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO  
SEC. DE ESPACIO PÚBLICO Y AMBIENTE  
DIR. GRAL. ALUMBRADO PÚBLICO  
DIRECCIÓN TÉCNICA

PLANO:  
GABINETE PARA TABLERO DE COMANDO

PROYECTO:  
ING.A.GOMEZ-C.MARTIN

DIBUJO:  
ING.A.GOMEZ-C.MARTIN

N° G-1

FECHA:  
31/03/17

ESCALAS:  
S/E