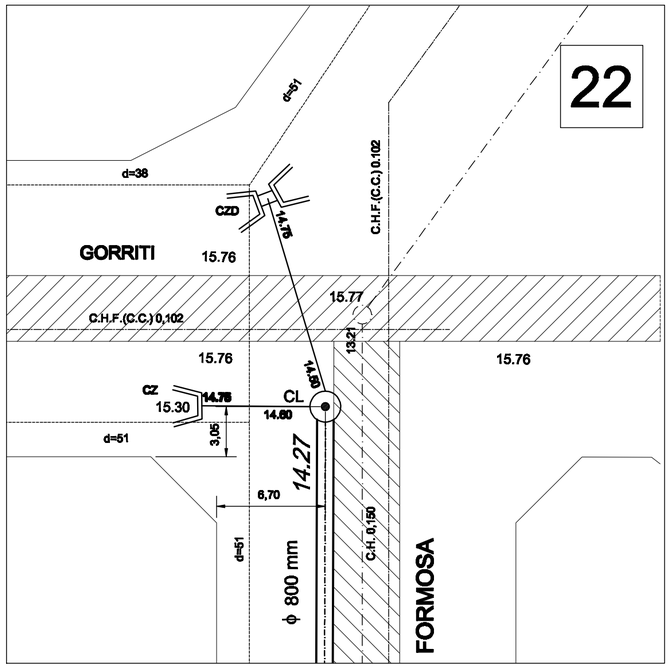

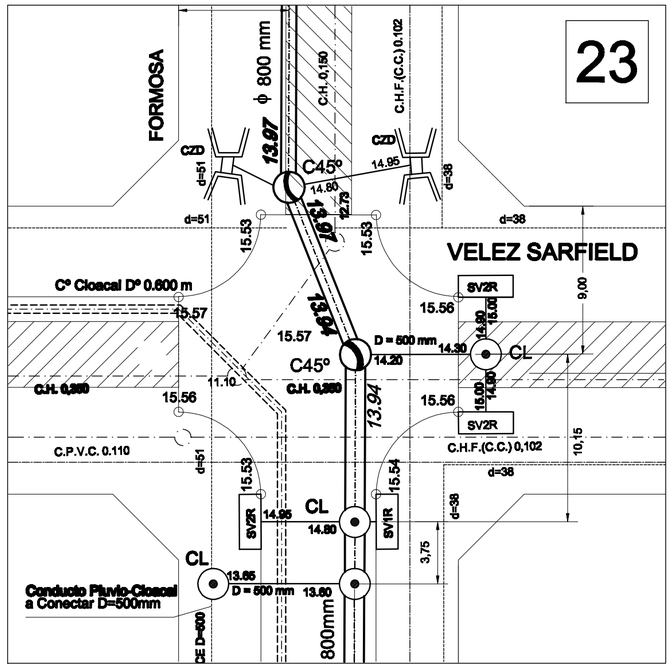

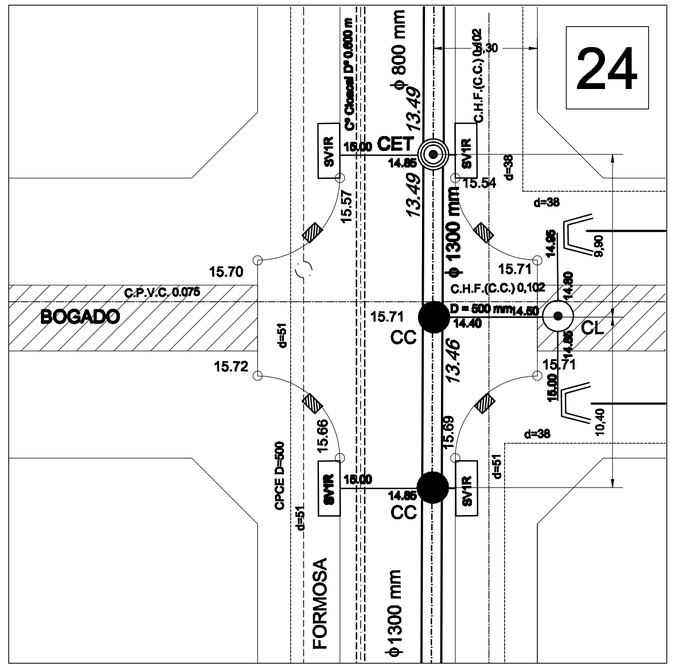

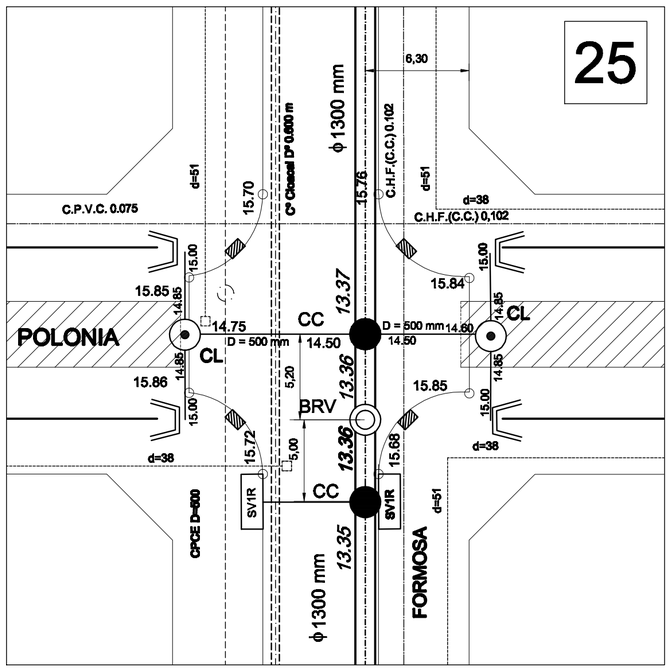

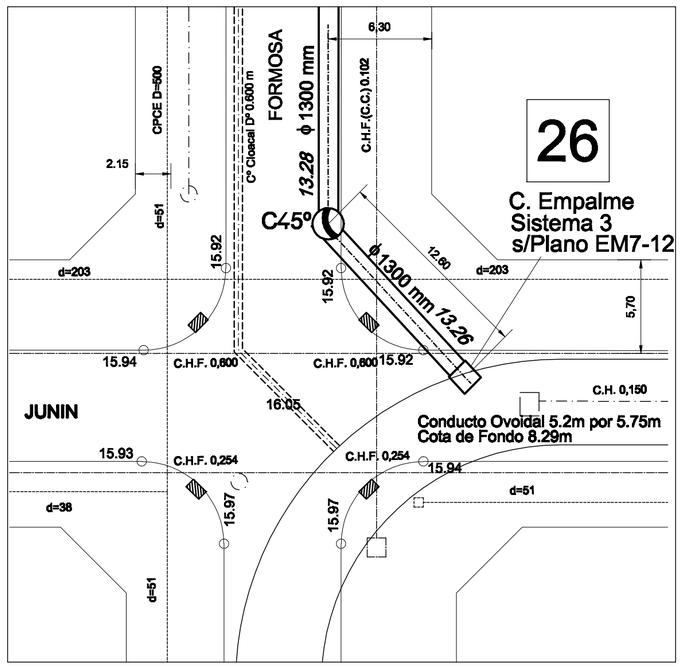

REFERENCIAS

- Conducto a Construir
- S2-TR 4 — Sistema 2, Tramo 4
- 12.08 — Intradós Conducto a Construir
- ϕ 2000 mm — Diámetro del Conducto a Construir
- CL — Cámara de Limpieza según Plano Tipo PT-135 M1
- BRyV — Boca de Registro y Ventilación según Plano Tipo PT-169
- CET — Cámara de Empalme Tipo según Plano EM7-04
- C45º — Cámara de Acometida a 45º según Plano Tipo PT-160
- Cámara Ciega según Plano Tipo PT-150
- 15.50 — Cota de Pavimento
- Captación de Zanja según Plano Tipo PT-109 M2
- SV1R — Sumidero Vertical de 1 reja según Plano Tipo PT-112 M2
- SV2R — Sumidero Vertical de 2 rejas según Plano Tipo PT-112 M2
- SV3R — Sumidero Vertical de 3 rejas según Plano Tipo PT-112 M2
- SE — Sumidero Existente
- Caño de Conexión de Sumideros
- 13.80 — Intradós Caños de Conexión de Sumideros
- D = 600 mm — Diámetro Cañería de Conexión
- Conducto Cloacal o Pluvio-Cloacal Existente
- Conducto Agua Corriente Existente
- Conducto Gas Existente

NOTA 1:

La ubicación de las instalaciones existentes se ha indicado de acuerdo a la información obtenida en los respectivos entes prestadores de los servicios. Dicha ubicación es tentativa, siendo responsabilidad de la empresa contratista, la realización de los sondeos necesarios para su detección, previo al inicio de las obras.

La ubicación de las instalaciones proyectadas es indicativa pudiendo ser esta redefinida en obra por la inspección.

NOTA 2:

Las conexiones sin indicación de diámetro, corresponden a: D=0,40m para SV1R, SV2R y Captación de Zanja, y D=0.50m para SV3R

ANTECEDENTE: Plano EM7-08 - Proyecto Remodelación Avda Travesía - Gago Tonin SA

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Dir. Gral. de HIDRAULICA Y SANEAMIENTO
DEPIS

OBRA: DESAGÜES Bº INDUSTRIAL EMISARIO 7
PLANO: DETALLES DE ESQUINA III

EM7 - 09

RELEVAMIENTO:	PROYECTO: ING. R. POSTIGLIONE	DIBUJO: R. ETCHEGARAY	REVISION :
DIRECTOR Ing. C.A.TOGNETTI	SUB--DIRECTOR GENERAL Ings. F. CAMBRIA	DIRECTOR GENERAL Ing. A. MANAVELLA	FECHA: MARZO 2011
			ESCALAS: 1:250