


Santa Fe, 13 de Diciembre de 2017.

Licitación Pública de la Obra:

“Reforma y ampliación del servicio de SIES - Edificio CEMAR -
Rosario - Dpto. Rosario”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 (SIN CONSULTA)


Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de referencia, que se incorpora información ampliatoria vinculada al Diagrama Unifilar de la obra, sin influir en el Cómputo y Presupuesto:

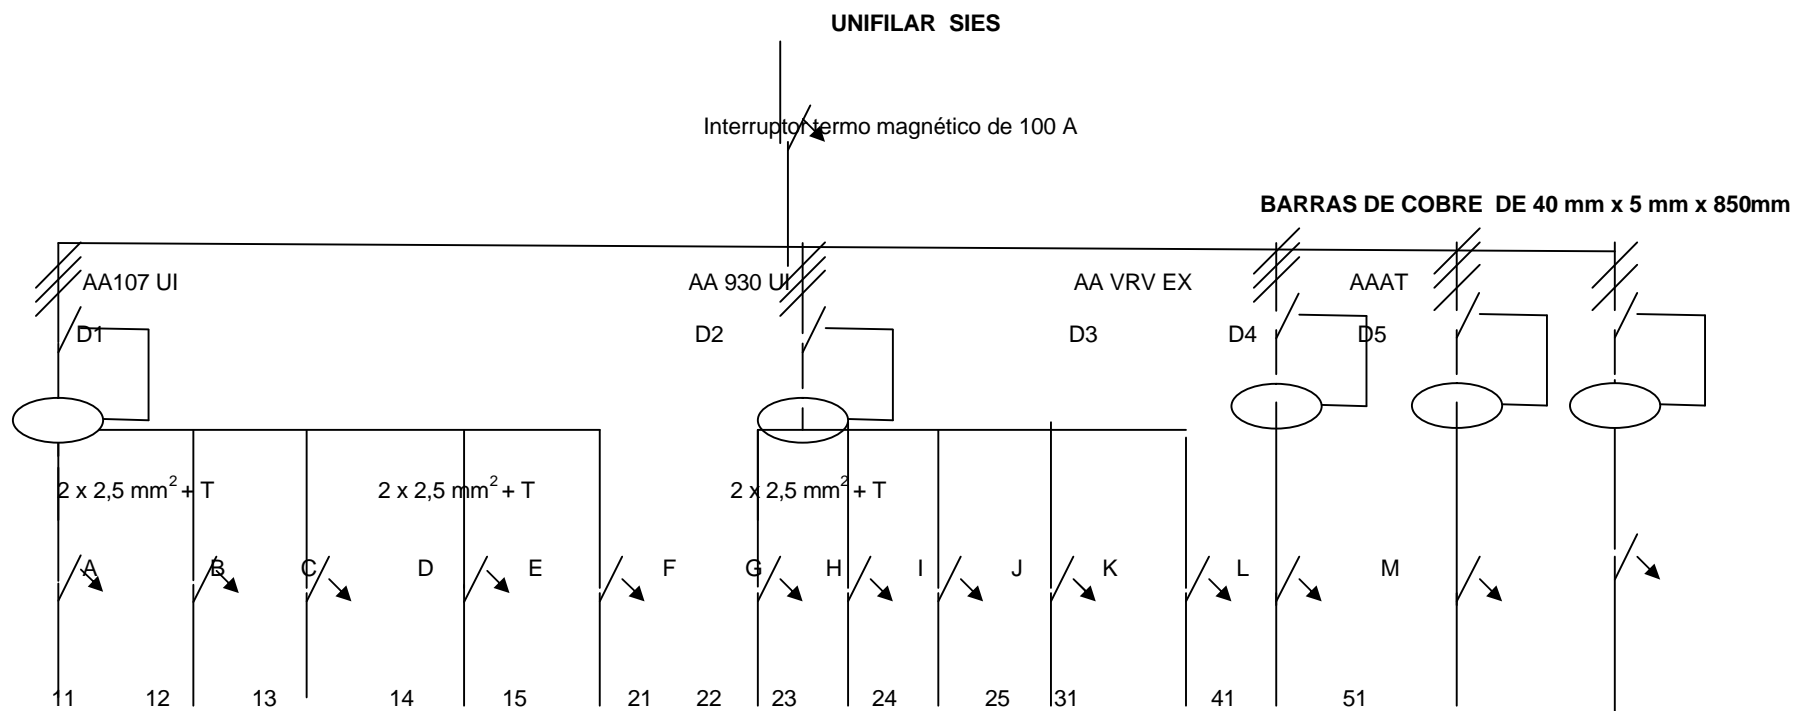



UNIFILAR SIES


BARRAS DE COBRE DE 40 mm x 5 mm x 850mm

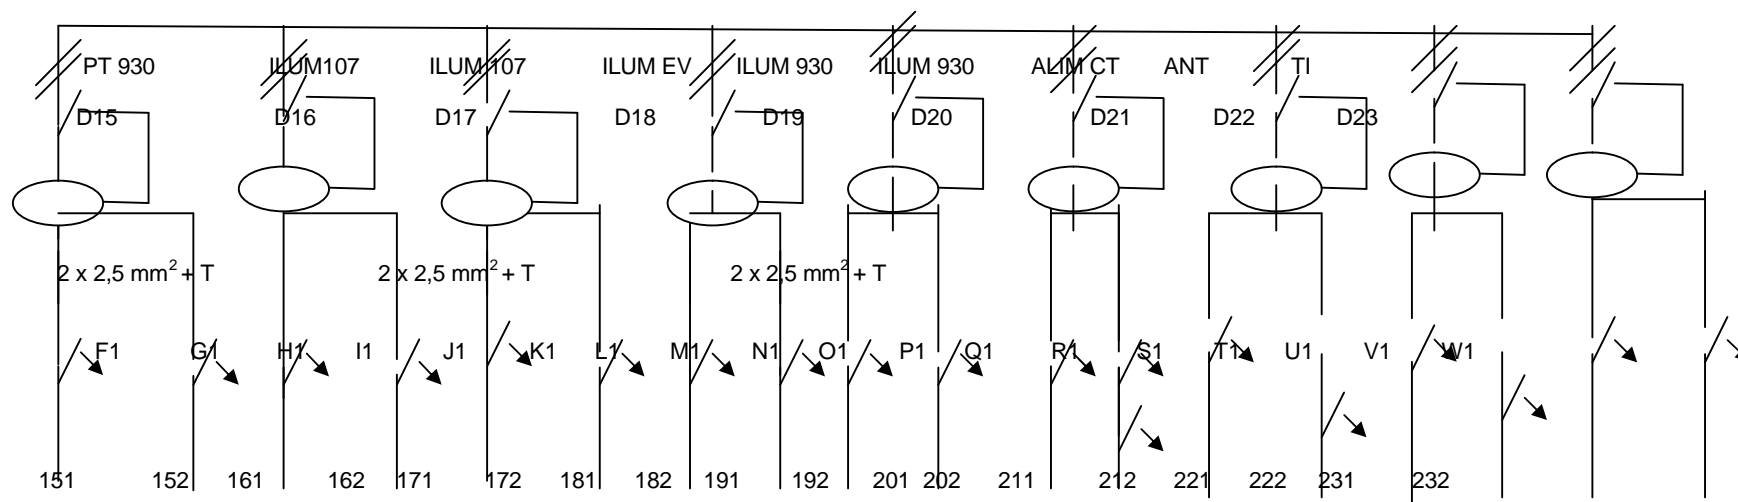




UNIFILAR SIES

BARRAS DE COBRE DE 40 mm x 5 mm x 850mm

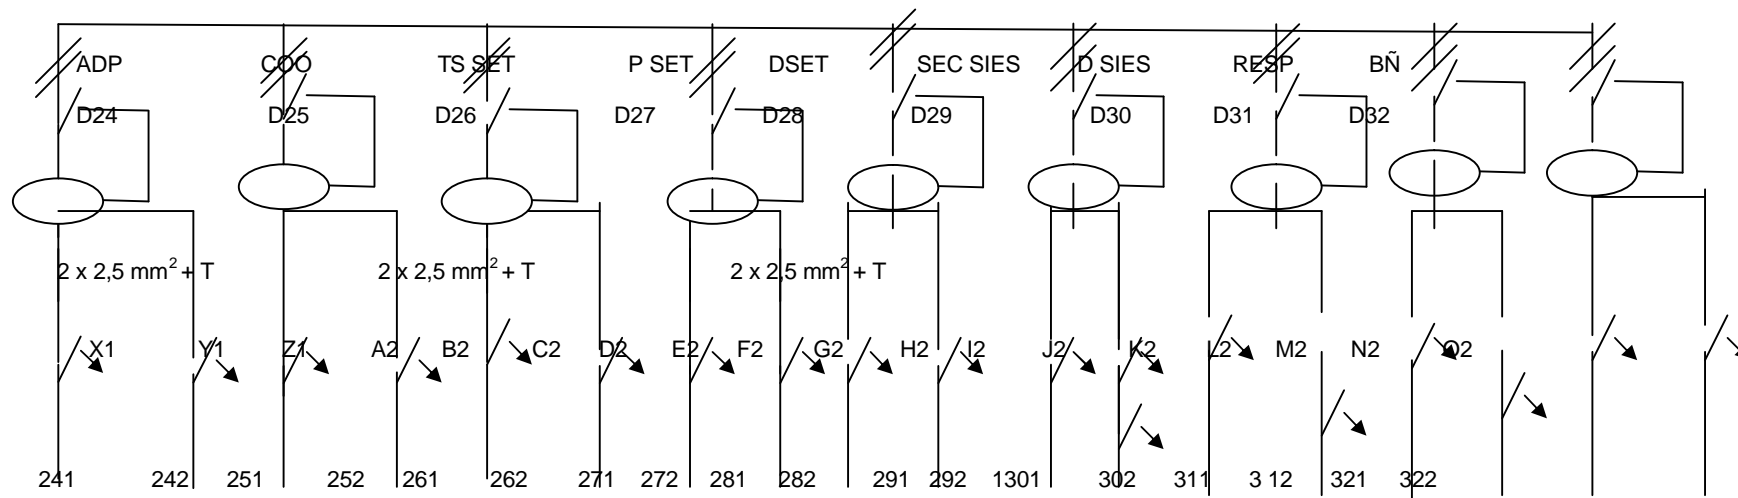

UNIFILAR SIES

BARRAS DE COBRE DE 40 mm x 5 mm x 850mm

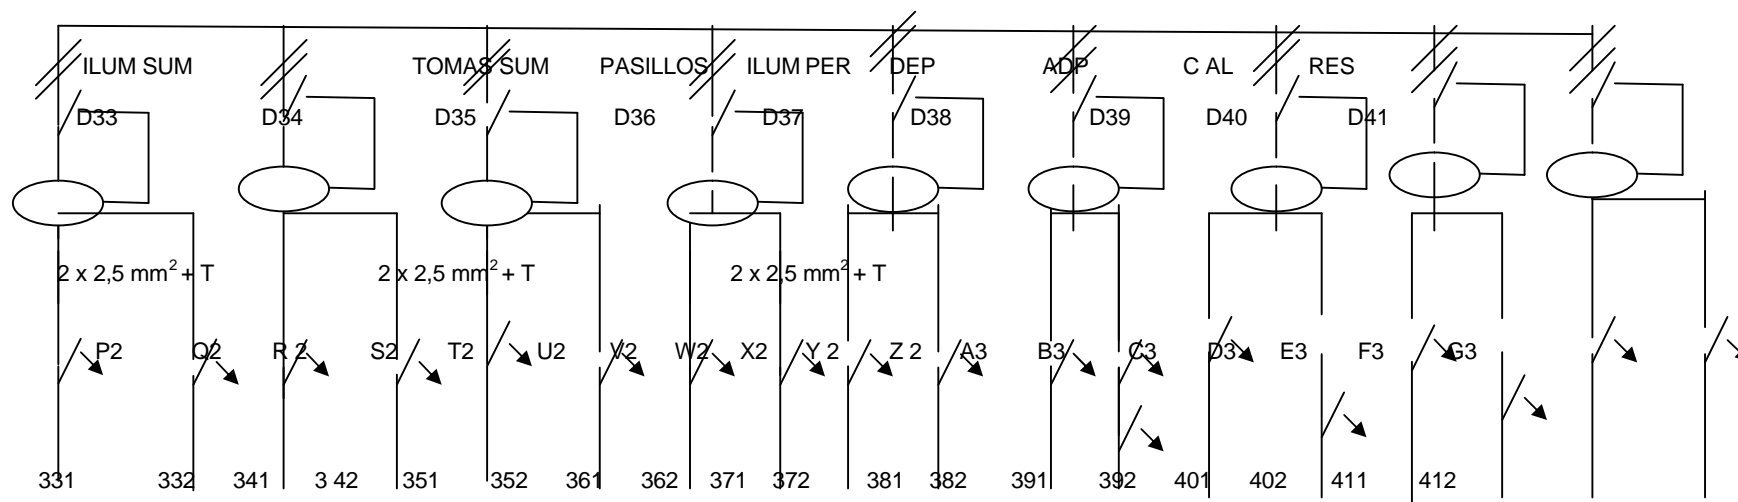

REFERENCIAS:

D1, D2, D3 y D4 Disyuntores trifásicos de 63 Amp , marca SIEMENS , MERLÍN GERIN o similar

D5 Disyuntor monofásico de 40 Amp, marca SIEMENS, MERLÍN GERIN o similar

D6 D41 Disyuntor monofásico de 25 Amp, marca SIEMENS, MERLÍN GERIN o similar

A, B, C, D, E, F, G, H, I y J Interruptores termomagnéticos bipolares de 10 Amp marca SIEMENS, MERLÍN GERIN o similar

K y L Interruptores termomagnéticos tetra polar de 20 Amp marca SIEMENS, MERLÍN GERIN o similar

M , N, O, P, Q, R , S..... G3 Interruptores termomagnéticos bipolares de 10 Amp marca SIEMENS, MERLÍN GERIN o similar

11..... 25 Y 51 412 alimentación de 3 x 2,5 mm², (fase, neutro) + T

31 Y 41 alimentación de 4 x mm²