




## ESQUEMA DE CONEXIÓN DE ELECTROBOMBA

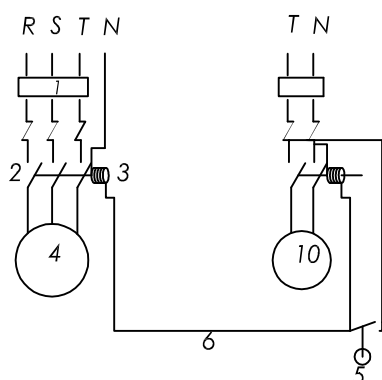

## TABLERO DE PASO

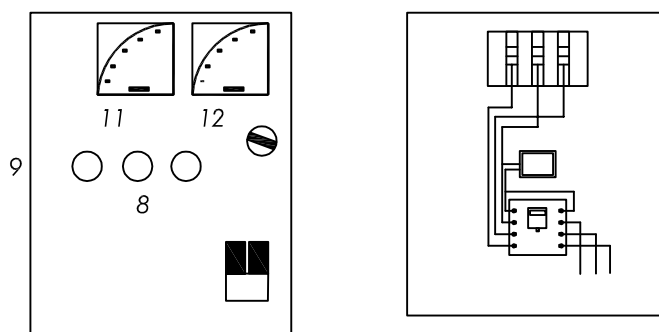

## BAJADA ELÉCTRICA TRIFÁSICA

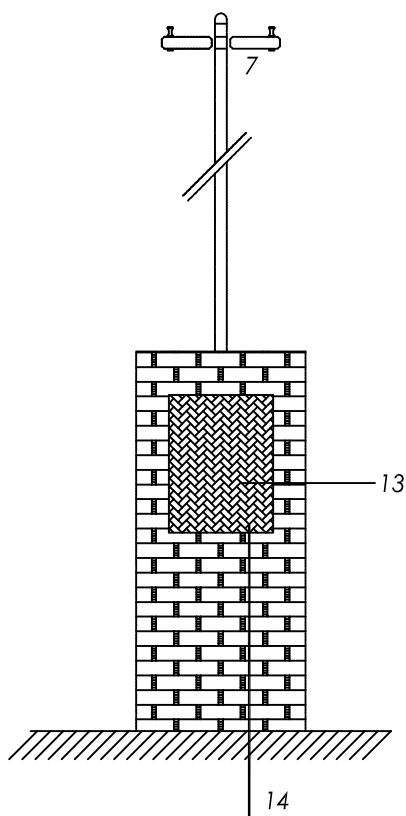

## REFERENCIAS

- 1 Relevo de sobreintensidad
- 2 Contactor para 1 HP
- 3 Bobina de 220 V.
- 4 Electrobomba
- 5 Flotante tanque
- 6 Cable de comando
- 7 Bajada de energía - caño de H° G°
- 8 Luces de fase
- 9 Tablero del medidor
- 10 Dosador
- 11 Voltímetro
- 12 Amperímetro
- 13 Caja para Tablero eléctrico Reglamentario
- 14 Jabalina para descarga a tierra de H° G° de 2 cm

SECRETARIA DE ESTADO DEL HÁBITAT

FECHA: FEB-2017

LICITACIÓN:

MEJORAMIENTO BARRIOS  
"PIZARRO", "SANTA ROSA" y "EL ONCE"  
SAN JAVIER



PROVINCIA DE SANTA FE  
Ministerio de Infraestructura y Transporte

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**  
**SECRETARIA DE AGUAS Y SANEAMIENTO**  
**SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO**

MINISTRO: ING. José León GARIBAY

SECRETARIO: ING. Cristian MARTINEZ

SUBSECRETARIO: ING. Alberto E. ARMAS

DIRECTOR GRAL.: ING. Horacio BERSEZIO

PROYECTO:

DIBUJO:

**PILAR DE BAJADA Y  
TABLERO DE COMANDO**

**PLANO TIPO**

FECHA

ESCALA

s / e

PLANO N° 11